

KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÓPHÁZA, FŐ U. 15

TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tartalom

Bevezető.

- I. Felelősség, és hatáskör meghatározása.*
- II. Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás.*
- III. Tűzvédelmi ellenőrzés, szemle.*
- IV. Általános érvényű megelőző tűzvédelmi, létesítési és használati szabályok.*
- V. Épületgépészetre vonatkozó előírások*
- VI. Egyedi tűzvédelmi előírások*
 - Iroda,*
 - Folyosók, közlekedők,*
 - Irattár tűzvédelmi használati előírásai,*
 - Gázkazánház,*
 - Raktár,*
 - Orvosi rendelő,*
 - Védőnői szolgálat*
 - Ravatalozó,*
 - Feladatok, magatartási szabályok tűz esetén.*
- VII. Tűzriadó terv.*
- VIII. Záró rendelkezések.*

Mellékletek:

- 1. Orvosi rendelő tűzriadó terv*
- 2. Tűzveszélyességi osztályba sorolás*
- 3. Visszatérő feladatok, határidők.*
- 4. Engedély tűzveszélyes munkavégzésre. (irat minta)*
- 5. Megbízó levél. (irat minta)*
- 6. Tűzriadó gyakorlásáról jkv. iratminta.*

BEVEZETŐ

Ezen szabályzat a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a 10/2011. (III. 28.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM. rendelet, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet, és az 55/2012. (X. 29.) BM rendelettel módosított, 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült.

Jelen szabályzatot azt a célt kívánja elősegíteni, hogy összefoglalja röviden mindazokat a feladatokat, melyeknek ismeretében, illetve azok végrehajtásával lehetőség nyílik KÓPHÁZA (9459 Kópháza, Fő u 15.) Község Önkormányzata területén bekövetkező tüzesetek megelőzésére, elhárítására.

Az Önkormányzat valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy a jelen szabályzatban foglalt megelőző tűzvédelmi előírásokat betartsa. A szabályzat megszegőit, felelősségre vonom.

A Tűzvédelmi Szabályzat nem csak az önkormányzat valamennyi dolgozójára kötelező, hanem az önkormányzat területén tartózkodó, vagy munkát végző külső vállalatok dolgozóira is.

I. rész

Felelősség és hatáskör meghatározása

1/1. Polgármester és jegyző:

Felelős:

- Az önkormányzat tűzvédelméért. Ezt a tűzvédelem szerepének és jelentőségének megfelelően önálló hatáskörrel gyakorolja. A szakmai feladatokat a törvény 19. § 3. pontja értelmében külön szerződés alapján a Fyrex Bt. látja el.
- A helyi adottság, területi sajátosság, tűzveszélyesség létszám gazdálkodási feltételekhez igazodó változások figyelembevételével az előírt tűzvédelmi megelőző előírások eredményes betartásáért.
- A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (villamos, villámvédelmi, kémény,) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok,

ellenőrzések, karbantartások pénzügyi fedezetének biztosításáért, a képviselőtestület jóváhagyásával.

Köteles:

- Az önkormányzat a jelen szabályzatban meghatározott intézményeire vonatkozó általános érvényű, és a szervezeti egységek eseti előírásait tartalmazó, **Tűzvédelmi Szabályzat** kiadásáról gondoskodni.
- Jogszabályokban, nemzeti szabványokban, szabályzatokban, műszaki követelményekben foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás nélkül végrehajtani, illetőleg a végrehajtást ellenőrizni.
- Írásban kinevezi azt a személyt, aki tűzvédelmi megbízottként kapcsolatot tart a Fyrex bt. szakemberével. Meghatározni jog-, és hatáskörét.
- Írásban érdemi választ adni a tűzvédelmi hatóság felé annak ellenőrzésének, intézkedésének eredményéről, valamint határozatának végrehajtásáról.
- Gondoskodni a tüzesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgálásáról, valamint hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Gondoskodik arról, hogy:

- a, A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az idegen gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.(pld. nyílt lánggal történő munka)
- b, A szabályzat - változás esetén - kiegészítés, módosítás és ötévenként a rendszeres felülvizsgálat megtörténjen.
- c, Minden dolgozót belépéskor, továbbá a régi dolgozókat szükség szerint, de legalább évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban részesítsék. A tűzvédelmi oktatás megtartására a Fyrex Tűzvédelem szakembere felkérhető.
- d, A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a Szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltségnél - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével bejelentésre kerüljön.

f, Minden használatbavételi (üzembe helyezési) hatósági eljárásra az illetékes tűzvédelmi hatóságot meghívni.

1/2. Tűzvédelmi megbízott:

A polgármester - annak vezetői beosztásával járó felelősségének változatlanul hagyása mellett - tűzvédelmi feladatokat átruházott jog- és hatáskör alapján a Fyrex bt. szakemberének közreműködésével látja el:

a, Gyakorolja a tűzvédelmi tevékenység feletti felügyeletet, tűzvédelmi kérdésekben a polgármestert mindenkor helyettesíti, és mindenkor megbízottja.

b, Területén mindenre és mindenkre vonatkozó tűzvédelmi intézkedés megtételére jogosult. A polgármesterrel egyetemlegesen felelős a mindenkor tűzvédelmi helyzetért, a tett, illetve elmulasztott intézkedésekért:

c, A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, vagy közvetlen tűzveszély megszüntetésére haladéktalanul köteles intézkedést tenni.

d, Gondoskodik, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az idegen gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben érvényesítésre kerüljenek.

e, Ellenőrzi és betartatja a beosztott dolgozókra vonatkozó **Tűzvédelmi Szabályzat** megelőző tűzvédelmi használati előírásait.

f, Köteles részt venni a működési területén tartott hatósági ellenőrzésen.

g, Ellenőrzi és betartatja a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket.

h, Tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt köteles tájékoztatni a polgármestert.

i, Köteles az ellenőrzéseken, szemléken megállapított, vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni, illetve, - ha a hatáskörét meghaladja - felettes vezetője segítségét kérni.

j, Köteles a tűzvédelmi tevékenységének adminisztratív feladatait ellátni, illetve ellátásáról gondoskodni. Vezeti a nyilvántartásokat:

- Tűzvédelmi szabályzat naprakészsége, tűzveszélyességi osztályba sorolás,
- Tűzriadó terv és gyakorlása, (orvosi rendelő)
- Tűzvédelmi oktatás,

- Tűzvédelmi villamossági felülvizsgálatok,
- Villámvédelmi felülvizsgálatok
- Kémények időszakos felülvizsgálata
- Gázüzemű tüzelő berendezések időszakos felülvizsgálata
- Tűzoltó készülékek nyilvántartása.

1/3. Beosztott dolgozók, munka vállalók, jogai, kötelességei és feladatai:

A dolgozó jogosult és köteles:

- A reá bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni, a **dohányzási tilalmat** megtartatni.
- Megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.
- Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani.
- Köteles Tűzvédelmi Szabályzatban a ZÁRÁS-sal kapcsolatos Tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani.

Köteles:

- Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.
- Munkavégzés során a kezelés- és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatot a rá vonatkozó mértékben ismerni, betartani.
- A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.
- Tűzeset vagy káreset alkalmával a részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani.
- Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.
- Figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

1/4. Tűzvédelmi szolgáltató:

Feladat körét külön szerződés írja elő:

Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó tervet, Tűzveszélyességi osztályba sorolást.

Ellenőrzi a tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat, elkészíti a nyilvántartásokat.

Rendszeres bejárást tart, a tapasztaltakról írásban értesíti a jegyzőt és a polgármestert.

Tanácsot ad a felmerült hiányosságok megszüntetésére.

Segíti a tűzvédelmi előírások betartását, elvégzi a dolgozók ismétlődő oktatását.

II. rész

Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás

A polgármester és jegyző köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladataikat - a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül - elsajátítsa, bővítse, korszerűsítse ismereteit.

Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismerettel nem rendelkezik - annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

a, Az oktatással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket (dolgozó megjelenése) a vezető köteles biztosítani.

b, Az oktatásról távol maradottak részére pótoktatást kell tartani, az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező, aki azon nem vesz részt, szabálysértést követ el.

2.1. Újfelvételes oktatása:

Minden dolgozót munkába állítás előtt általános és a munkahelyére vonatkozó elméleti oktatásban kell részesíteni. Gyakorlati oktatásban akkor kell részesíteni, ha azt a munkaköre megkívánja.

Az új belépő dolgozó elméleti oktatását a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy a dolgozó a tűzvédelmi ismereteket és készséget megszerezze. Az elméleti és szükség esetén gyakorlati oktatás megtartása a jegyző által megbízott személy feladata.

Az általános elméleti oktatás során a dolgozót a következőkre kell oktatni:

- a, a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,
- b, az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezésekre,
- c, a **Tűzvédelmi Szabályzatban** elrendeltekre,
- d, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén mentési, oltási, kiürítési feladatokra,
- e, a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használatára, működésére, kezelésére,
- f, a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
- g, a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, felelőségre vonásra.

Az újonnan munkába állított dolgozó az elméleti oktatásnak megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását, az oktatási naplóban köteles aláírásával elismerni.

A gyakorlati oktatás során a dolgozót a következőkre kell oktatni:

- a, a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
- b, a technológiára és a kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra, a munkafolyamat során felhasznált anyagok tulajdonságaira, illetve veszélyeire,
- c, a munkahelyre vonatkozó **Tűzvédelmi Szabályzat** konkrét előírásaira,
- d, a tűzjelzés módjának lehetőségére, a tűzoltó felszerelések készülékek elhelyezésének helyére és a készülék üzembe helyezésének gyakorlati bemutatására.
- e, a kijáratok és viszkijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőség biztosítására, ember, anyag mentésére,
- f, a munkahelyen tartható éghető folyadékok és gázpalackok kijelölt helyére és tárolható mennyiségére.

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakerdezéssel meg kell győződni és ezt oktatási naplóban igazolni kell.

Az oktatás szempontjából újfelvetelesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót is,

- a, aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- b, aki tűzvédelmi ismeretek hiányában munkától eltiltást kapott,
- c, aki a szervezeti egységen belül munkahelyet vagy munkakört változtat,
- d, aki hegesztési munkához felügyeletre nyer beosztást,
- e, akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai

változás történik,
f, ahol azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli.

2.2. Ismétlődő oktatás:

A dolgozókat évenként ismétlődő - munkakörüknek megfelelő - tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.

Az oktatás végrehajtása a polgármester és a jegyző által megbízott személy, tűzvédelmi megbízott feladata, aki igénybe veheti a tűzvédelmi szolgáltató szakemberének a közreműködését.

Az ismétlődő oktatásokat éves oktatási szempontok alapján kell végrehajtani. Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább egy órát kell biztosítani, ahhoz, szemléltető eszközöket (tűzoltó készülék) is használni kell.

Az oktatásról oktatási naplót kell készíteni, mely tartalmazza az oktatást végző nevét, aláírását, időpontját (év, hó, nap, óra) tárgyát, a dolgozók névsorát, aláírását.

2.3. Tűzvédelmi szakvizsgák:

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozó az Önkormányzatnál nincs foglalkoztatva.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat, munkaköröket a vizsgák érvényességi idejét és a vizsgáztató szerveket a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok és szabályzatok alapján kell végrehajtani. (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet)

Ezekben a foglalkozási ágakban, munkakörökben, beosztásban csak olyan dolgozó foglalkoztatható, aki a meghatározott tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik, arról vizsgabizonyítványt vagy oklevelet kapott.

Külső vállalkozó esetén a tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni az érvényes szakvizsga meglétét. Tájékoztatásul a szakvizsgák jegyzéke:

A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

☛ 4.²² Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

☛ 13.²³ Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

☛ 14.²⁴ Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

III. rész

Tűzvédelmi ellenőrzés, szemle

A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása , hogy :

a, e tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, **Tűzvédelmi Szabályzatban** elrendelteknek,

b, a tűzvédelmi felszerelések, eszközök a tűzterhelést, a kialakuló veszélyhelyzetet figyelembe véve elegendőek-e azok elhárítására,

c, valamint intézkedni a szükségesnek ítélt feladatok megoldására.

A tűzvédelmi ellenőrzés magába foglalja:

- a, a rendszeres ellenőrzést,
- b, a tűzvédelmi szemlét.

3.1. Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést kell tartania:

- a, a tűzvédelmi megbízott szükség szerint, de legalább hetente egyszer,
- b, irodákból, más munkahelyekről az utolsóként távozó dolgozónak a tevékenység befejezése után a helyiség bezárása előtt naponta.

A munka befejezésével kapcsolatos feladatok:

Zárás:

A napi munka befejezésekor az önkormányzathoz tartozó összes intézmény helyiségeit, az utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a takarítási munkálatok elvégzésére,
- a közlekedési utak szabadon tartására,
- az anyag tárolási követelményeinek megtartására,
- az égésbiztosítóval, valamint automata kapcsolóval el nem látott tüzelő berendezésekben a tüzelés megszüntetésére,
- a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hőszugárzó készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültség mentesítésére, nem maradt-e olyan helyzet, állapot hátra, melyből tüzeset keletkezhets,
- a helyiségek biztonságos zárása,
- a hulladék eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
- a tűzoltó felszerelés szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.

Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről. Az ellenőrzést végző csak akkor zárhat, ha a zárást megelőző

ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint a feszültségmentesítést elvégezte.

3.2. Tűzvédelmi szemlét kell tartani:

a polgármesternek és jegyzőnek évente egy alkalommal, melyre meghívhatja, a tűzvédelmi megbízottat, és tűzvédelmi szolgáltató szakemberét.

A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:

- a szemle pontos helyét, idejét,
- a szemlén résztvevők nevét, beosztását,
- előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket,
- a szemle során feltárt hiányosságokat,
- a hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket, azok végrehajtását,
- egyéb szükségesnek tartott megállapításokat,
- szemlén résztvevők aláírását.

IV. rész

Általános érvényű megelőző tűzvédelmi létesítési és használati szabályok

4.1. Tűzveszélyességi osztályok:

a, Fokozottan tűz és robbanásveszélyes benzin, nitrohigító, festék, PB gáz	jelzése: "A"
b, Tűz és robbanásveszélyes Trinát festék, higító	jelzése: "B"
c, Tűzveszélyes papíráru, faáru, gázolaj	jelzése: "C"
d, Mérsékelt tűzveszélyes villamos berendezések, kazánház,	jelzése: "D"
e, Nem tűzveszélyes nem éghető anyag, vizes berendezések	jelzése: "E"

Nem tévesztendő össze a fenti jelzések a tűzoltó készülékeken látható betűjelzésekkel. A tűzoltó készülékeken látható betűk azt jelzik, hogy milyen típusú tüzek oltására alkalmas az a készülék.

a, Szilárd éghető anyagok tüze	jele: "A"
b, Éghető folyadékok tüze	jele: "B"
c, Éghető gázok tüze	jele: "C"

d, Éghető fémek és olvadékok tüze

jele: "D"

4.2. Tűztávolság:

Épületektől éghető anyagokat a tűzveszélyességi osztályba sorolástól és az épületek tűzállósági fokozatától függően jogszabályban, műszaki követelményekben előírtaknak megfelelően kell tárolni. Épületek között a legmagasabb homlokzati magasság, éghető anyagok esetén a nyílászárótól legalább 10 méter.

4.3. A használatra vonatkozó általános szabályok:

a, Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

b, Az éghető gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

c, A létesítmény bejáratánál jól látható helyen a tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó - nemzeti szabványnak megfelelő táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.

d, A közmű nyitó - és záró szerkezet, és a tűzjelzés lehetőségét jól láthatóan meg kell jelölni.

e, Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

f, A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszköz szabad tartani.

4.4. Tűzveszélyes tevékenység:

Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és (vagy) nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

a, Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

b, Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Tűzveszélyes tevékenységre a polgármester és a jegyző adhat engedélyt.

d, A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelően - tűzvédelmi előírásokkal, köteles kiegészíteni.

e, Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány vagy oklevél számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

f, Jogszámban, szabályzatban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. (pl: égetés)

g, Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.

h, A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

i, A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

j, A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

k, Szabadtéri tüzelés engedélyezésénél figyelembe kell venni a 21/2001. (II. 14.) Korm rendelet 11. §-át.

4.5. Dohányzás:

Kópháza Község Önkormányzata Jegyzőjének 1/2008. Szabályzata a munkahelyi dohányzás szabályairól: A hivatal köztisztviselői, illetve ügyfelei

részére dohányzóhelyül – erre alkalmas, a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyiség híján – dohányozni kizárólag a hivatal udvarán lehet.

a, Égő dohány neműt , gyufát tilos olyan helyre tenni ahol az tüzet okozhat.

b, Dohányozni nem szabad az "A"- "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben, szabad téren, továbbá olyan helyen ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, illetve ahol azt a polgármester nem engedélyezi. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával vagy piktogrammal kell jelölni.

c, A dohányzásra kijelölt helyet jól látható felirattal jelezni kell, valamint nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.

d, Az önkormányzat intézményeiben tilos a dohányzás. A kijelölt dohányzó hely a bejáratától legalább 5 méterre legyen.

A módosított 1999. évi XLII. Tv. A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól történő előírásokat figyelembe kell venni. A módosítás hatálybalépésének ideje 2012. I. 1.

2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni

☞ a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

☞ b) közösségi közlekedési eszközön,

☞ c) munkahelyen,

(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely

☞ a) közforgalmú intézmények zárt légtérű helyiségeiben,

☞ b) munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben,

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően **nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely**

☞ a) közoktatási intézményben,

☞ b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,

4.6. Raktározás és tárolás:

a, Az "A" - "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok, vagy a "C"- "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem tárolhatók.

b, Kis mennyiségben polcos tárolás esetén, nem éghető anyagú polcokon a szabványban engedélyezett és a kereskedelmi forgalomban lévő kis

kiszerezésben (üveg, flakon, kanna) csoportosítva együtt is tárolhatók az a, pontban meghatározott anyagok.

c, Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.

d, Tetőtérben éghető anyagot tárolni kis mennyiségben úgy szabad, hogy a tetőtérben a közlekedés és a feljáróban a feljutás akadálytalansága és a kémény megközelíthetősége biztosítva legyen. A tetőszerkezettől és a kéménytől megtartandó tűztávolság 1 méter legyen.

e, Raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet, és a raktározott éghető anyag között legalább 1 méter tűztávolságot kell biztosítani, 200 m² alapterület felett a nem éghető anyagú födém, tetőszerkezetenél is ez az előírás

f, Raktárban és egyéb helyiségekben a világító testek és az éghető anyag között legalább 0,8 méter tűztávolságot kell biztosítani.

g, Polcos tárolásnál, ha a polcok anyaga nem éghető, és a födém szerkezet sem éghető, 200 m² alatt a tárolás a mennyezetig engedélyezett.

h, Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot csak jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

i, A tárolási egység és a kerítés között 1 méter tűztávolságot kell biztosítani, a területet éghető anyagtól mentesen kell tartani.

j, A raktározás, a tárolás területét az éghető hulladéktól a száraz növényzettől állandóan mentesen kell tartani.

4.7. Tűzoltási , felvonulási út:

1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

2. A létesítményközlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

3. Az építményben, helyiségben és a szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó - és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készülékeket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

4.8. Kiürítés:

a, Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. Az eltávozást szabadba kell biztosítani.


b, Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

c, A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.

d, Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök láthatóságára után világító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni, de a jel megvilágításáról gondoskodni kell..

e, Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsősegély- vagy veszélyhelyzeti eszközöket, felszereléseket megfelelő után világító, vagy világító szabványos biztonsági jelzésekkel kell megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül kiemelten kezelendők:

A közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7-2,0 méter.

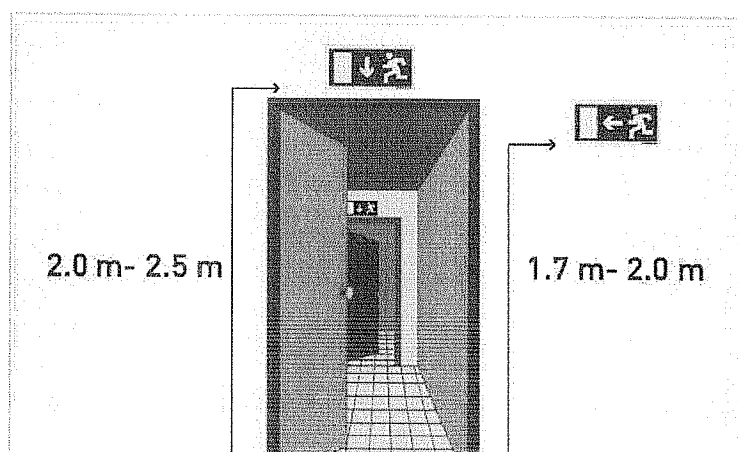

4.9. Kémény, füstcsatorna:

- a, A kéményt, kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés égéstermék elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtásveszélyt ne jelentsen,
- b, A gázüzemű tüzelő- és fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a 200 C°-ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető béléscsövet szabad elhelyezni.
- c, Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épület szerkezet van beépítve, és amelyet nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végeztek el. **A műszaki felülvizsgálatot 4 évente kell elvégeztetni.**
- d, A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- e, A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan tisztán kell tartani.
- f, Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékleten is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- g, A füstcsövet **1,5 méterenként, de legalább egy helyen** fémbilincsel az épület szerkezetéhez kell rögzíteni.
- h, Az égéstermék átvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtásveszélyt ne okozhasson.

V.rész

Az épületgépészetre vonatkozó előírások

5.1. Tüzelő- és fűtőberendezések:

- a, Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő - és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

b, Az építményben, helyiségben csak olyan tüzelő berendezés, illetve fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működés során nem okoz tüzet vagy robbanást. A létesítményekben gáz kazánról üzemeltetett központi fűtés van.

c, Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő - és fűtőberendezést szabad használni.

d, Az éghető gázzal üzemelő tüzelő- és fűtőberendezés működtetése alatt a vonatkozó nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

e, A tüzelő- és fűtőberendezés kezelését és felügyeletét a berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.

f, Szilárd tüzelőanyag - üzemelésű tüzelő - és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő - vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

g, Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni.

h, A tüzelő - és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

i, A gyártó, illetve külföldi termék esetén a forgalomba hozó a fogyasztók részére " Használati utasítás " -ban köteles foglalni a tüzelő-, a fűtő-, és a hozzá tartozó csatlakozó hő hasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket valamint a h, pont figyelembevételével a berendezéstől megtartandó távolságokat.

5.2. Csatornahálózat:

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen veszélyes anyagot csatornába vagy szikkasztóba vezetni nem szabad.

5.3. Villamos és világító berendezés:

a, A létesítmény villamos és világító berendezéseit a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

b, A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy az a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.

c, Az építmény villamos berendezéseit központilag és szakaszosan leválaszthatóan kell kialakítani.

d, A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

e, A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen. Villamos kapcsoló szekrény és az éghető folyadék között 1 méter tűztávolságot kell biztosítani.

f, A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

g, A villamos berendezést, ha jogszabály vagy szabvány másként nem rendelkezik:

- a „C” és „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabad téren legalább **hat** évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott időpontig meg kell szüntetni, és a javítás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

g. Az érintésvédelmi szerelők ellenőrzést hatévente el kell végezni.

5.4. Villámvédelem:

A létesítményben a villám elleni védelmet biztosítani kell. A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni. A vizsgálatokat 6 évente kell elvégezni.

A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott időpontig meg kell szüntetni, és a javítás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

5.5. Tűzjelzés:

A létesítményen belül a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell. A létesítményből távbeszélő készüléken lehet tüzet jelezni a **105**-ös telefonszámon. A telefon készülékek mellett jól látható helyen el kell helyezni a tűzoltóság hívószámát.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét címét,
- hol, mi ég, mi van veszélyeztetve,
- van-e emberélet veszélyeztetve,
- jelző neve, címe, telefonszáma.

1. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatás esetén községben a legközelebbi rendőri vagy önkormányzati szervnek késedelem nélkül jelezni.

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a vállalatok, a gazdálkodó és egyéb szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.

2. A vállalatok, a társadalmi szervezetek és az állampolgárok, a tűzoltóság közre működése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni.

3. A létesítmények vezetőinek feladata, hogy a tűzjelzés lehetőségét megteremtsék és a dolgozókat a tűzjelzésre részletesen kiiktassák. Az oktatást elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt el kell végezni.

a., Az elméleti oktatás terjedjen ki:

- a tűzjelzés fontosságára,
- a tűzjelzés módjára, eszközeire,
- arra, hogy mit kell jelenteni,
- a nyugalomra, fegyelmezettségre,
- arra, hogy a tűzjelzési idő hosszúsága nem okozza a tűzoltóság riasztásának késedelmét.

b., A gyakorlati oktatás terjedjen ki:

- a tűzjelző készülékek (eszközök) kezelésére,

- feltételezett tűz eloltásának gyakoroltatására.

5.6. Tűzoltó felszerelések:

Oltóvíz:

1. A településen és a létesítményben a mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget kell biztosítani.
2. A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. A tűzcsapok a község utcáin 200 méterenként helyezkednek el.
3. A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
4. A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékaikat jogszabály szerint kell felülvizsgálni, illetve karbantartani.
5. A tűzoltó vízforrásokat jogszabálynak megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.
6. A tűzoltó vízforrásokat félévente ellenőrizni kell. Az ellenőrzést és karbantartást a **vízszolgáltatónak** kell elvégezni.

Tűzoltó készülékek:

A létesítményben a jogszabályban meghatározott követelményeket kielégítő, és az ott keletkező tűz oltására alkalmas 1-1 tűzoltó készüléket kell elhelyezni az alábbiak szerint:

- a "C" tűzveszélyességi osztályban minden megkezdett 200 m² alapterület után, de legalább szintenként,
- a "D" tűzveszélyességi osztályban minden megkezdett 600 m² alapterület után, de legalább szintenként,
- az "E" tűzveszélyességi osztályban szükség szerint.

Jogszabály, tűzvédelmi hatóság a fentieken túl további tűzoltó készülékeket, illetve tűzvédelmi berendezéseket is előírhat, melyeket a **Tűzvédelmi Szabályzatban** kell előírni.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan

használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.


A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel, után világító vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni.

A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van. A biztonsági jel, rögzítési magasságát az. ábra szemlélteti.

3. ábra

A biztonsági jel rögzítési magassága

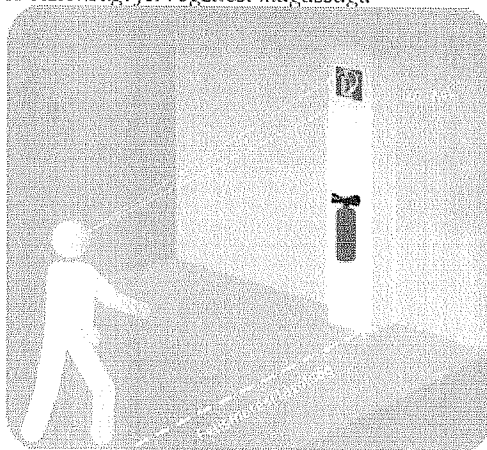

Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök , berendezések időszakos felülvizsgálata:

A tűzoltó készülékek ellenőrzése:

- (1) A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
- a) az előírt készenléti helyen van,
 - b) rögzítése biztonságos,
 - c) látható,
 - d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
 - e) használata nem ütközik akadályba,
 - f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
 - g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
 - h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
 - i) záró pecsétje sértetlen,
 - j) karbantartása esedékes-e, és
 - k) állapota kifogástalan, üzemszerű.
- (2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
- (3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltéséről.

Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

Karbantartás idején a készenléti helyeken a karbantartás alatt álló, a helyszínen nem javítható, és a selejt tűzoltó készülék pótlásáról a készenlétben tartó gondoskodik.

Szakháttérrel végezhető ellenőrzések (karbantartó személy):

A tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra, ha

- a) a gyártó által előírt alkatrészek, oltóanyag és technológiai utasítás nem áll rendelkezésre,

- b) a forgalomból kivonták vagy szabálytalanul hozták forgalomba,
- c) az újra nem tölthető tűzoltó készülék,
- d) a gyártója, gyártási időpontja nem állapítható meg (nem olvasható), vagy
- e) életkora az OTSZ 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott élettartamot elérte.

A karbantartó személynek írásban kell értesítenie a készenlétben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása nem végezhető el.

A selejtezésről a tulajdonos gondoskodik. A selejtezés végrehajtását (ürítés, roncsolás) a tulajdonos megbízásából a karbantartó szervezet is végezheti. A selejtezendő oltóanyag, alkatrészek kezelése a környezetvédelmi előírások betartásával történik.

Ha a tűzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó szervezet a készüléken jól látható helyen a karbantartó szervezet adatait, a dátumot és a „KARBANATARTÁSRA SZORUL” feliratot tartalmazó címkével látja el, és írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

A nem javítható, vagy a fentiekben felsoroltak közé tartozó tűzoltó készüléket a karbantartó személy „SELEJT” felirattal látja el, és erről írásban tájékoztatja a készenlétben tartót.

A karbantartást követően a felhasználásra alkalmas tűzoltó készüléket a karbantartó személy a karbantartást igazoló címkével látja el. A címkét szembetűnő helyen kell alkalmazni, és tartalmaznia kell még a karbantartó személyazonosító jelzését és a dátumot.(ÉV, HÓ, NAP)

A tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékről a készenlétben tartónak a hatóság felé bejelentést kell tennie.

A készenlétben tartónak számítania kell arra, hogy a karbantartási és újratöltési eljárások a megelőző tűzvédelmi intézkedések hatékonyságát időlegesen csökkenthetik. A helyszínen nem javítható készülékek pótlásáról gondoskodni kell.

Karbantartási ciklusidők:

- Alapkarbantartás és javítás, 1-év,
- Középkarbantartás és javítás, 5 és 15-év,
- Teljes körűkarbantartás és javítás, 10-év

Az MSZ 1040 alapján gyártott és engedélyt kapott és belföldön forgalomba hozott tűzoltó készülékek, az illetékes szakember által történik az előírásoknak megfelelően félévenként. A teljes körű javítás ideje 5 év. Ezen készülékeket 2014. január 31-ig lehet készenlétben tartani.

Tűzoltó készülékek élettartama 20-év, kivéve a széndioxiddal oltót.

A felülvizsgálatra érkező szakembert kísérővel kell ellátni. A kísérő kötelessége, hogy minden készenlétkben tartott tűzoltó készüléket, a területen található egyéb tűzvédelmi berendezést az ellenőrnek megmutasson.

VI. rész

Egyedi tűzvédelmi előírások

Önkormányzati hivatal, irodahelyiség:

a, Az irodahelyiségek a "D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Az épületben tilos a dohányzás.

b, Az irodahelyiséget csak adminisztrációs tevékenységre lehet használni és abban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges berendezést, eszközt, anyagot lehet elhelyezni.

c, Hulladékot, szemetet erre a célra megfelelő tárolóeszközbe szabad helyezni és szükség szerint, de legalább műszakonként gondoskodni kell ezek ürítéséről.

d, A kijelölt dohányzó helyen az eloltott cigarettavéget csak hamutartóban lehet elhelyezni.

e, Világító és egyéb villamos berendezések használata:

- a világító és egyéb villamos berendezéseken, valamint ezek vezetékein és kapcsolóin éghető anyagot elhelyezni tilos!

- számítógép, elektromos írógép, rezsó kávéfőző, hősugárzó csak kontrollámpás megoldással használható,

- rezsó, kávéfőző alá hőálló alátétet kell helyezni,

- hősugárzót az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján lehet csak üzemeltetni, a sugárzás irányában 1 méter, oldalt 0,3 méterre éghető anyagot tárolni tilos!

- mindennemű elektromos berendezést, felszerelést, illetve a helyiséget használat után áramtalanítani kell, ezzel egyidejűleg az elektromos csatlakozókat a dugaszoló aljzatból ki kell húzni,

- zárlatot, valamint mindennemű elektromos meghibásodást azonnal jelenteni kell az intézmény illetékes vezetőjének, aki köteles annak javításáról gondoskodni,

f, Fűtőtesten, valamint vezetékein éghető anyagot elhelyezni tilos, mellette is csak olyan távolságra szabad éghető anyagot elhelyezni, hogy az tűzveszélyt ne jelentsen.

g, Iroda berendezéseket, felszereléseket úgy kell elhelyezni és csak olyan mennyiségben, hogy azok közlekedési akadályt ne jelentsenek és tűz esetén a helyiségből való távozás biztosítva legyen.

h, A helyiség kijáratí ajtóit eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Munkaidő alatt, míg abban tartózkodnak, kulccsal lezární a helyiséget tilos!

i, A távbeszélő készülék mellé jól láthatóan ki kell függeszteni a mentők, a tűzoltók, a rendőrség, a mentők telefonszámát.

j, Munkaidő befejezése után a szekrényeket, íróasztalokat le kell zárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a helyiségekben nem maradt-e gyújtóforrás.

k, Az irodahelyiség tűzvédelmi előírásainak betartásáért, illetve betartatásáért az irodában tartózkodó a felelős.

l, Az iroda tűzvédelmének biztosítása céljából a folyosókon kézi tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

Folyosók, közlekedők, előterek:

a, Az "E" tűzveszélyességi osztályba tartoznak:

b, A folyosókon, közlekedőkben, előterekben a közlekedésen kívül semminemű tevékenységet folytatni nem szabad és azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

c, Az ajtókat munkaidő alatt bezárni tilos!

d, Hulladék, szemét gyűjtésére megfelelő tárolóeszközt, cigarettavég gyűjtésére viszont hamutartót kell elhelyezni és azokat legalább naponta üríteni.

e, A folyosókból és közlekedőkben nyíló helyiségektől függően, megfelelő számú kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

f, A folyosók, közlekedők, lépcsőházak és előterek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, illetve betartatásáért az ott közlekedők, valamint az ott dolgozók a felelősek.

Irattár tűzvédelmi használati előírásai:

Tűzveszélyességi osztály: "C" /tűzveszélyes/

1. Az irattár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos.
2. Az irattár területén elrendelt dohányzári tilalom miatt dohányozni a kijelölt dohányzó helyen szabad, ahol az égő és elhasznált dohány neműt, gyufát a nem éghető anyagú edénybe kell elhelyezni.
3. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS !" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.
4. Az irattár területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
7. Az irattár bejárata közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
8. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket /rezsó, kávéfőző/ és az irattárat feszültség mentesítenie kell.
9. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Gázkazánház, gázkazán helyiség tűzvédelmi használati előírásai:

Tűzveszélyességi osztálya: "D" Mérsékelt tűzveszélyes!

Az általános előírásokon túlmenően:

1. A gázkazán helyiségben a dohányzás a nyílt láng használata tilos!
2. A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TILOS A DOHÁNYZÁS" feliratú , vagy ennek megfelelő biztonsági szín és alakjelű táblát kell elhelyezni.
3. A helyiségben nem odavaló éghető anyagokat és éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
4. A kazánházban csak az oda beosztott, előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott személyek tartózkodhatnak.
5. A kazánt felügyelet nélkül nem szabad üzemeltetni.
(Megjegyzés: Az MSZ 12623-77 számú nemzeti szabvány alapján a kazánt kezelési osztályba kell sorolni és az annak megfelelő időszakosan vagy állandó felügyeletet elő kell írni. Az időszakos felügyelettel üzemelő kazán helyiségeinek ajtajára a kezelő nevét és tartózkodási helyét feltüntető táblát kell kifüggeszteni.)
6. A berendezés felügyeletét ellátó kezelő, felügyelő az ellenőrzés során meggyőződik a kazán helyes működéséről, illetve rendellenes működéskor megteszi a "Kezelési utasítás"-ban előírt intézkedéseket.

7. Megjegyzés:

- az időszakosan felügyelt berendezés kezelője a "Kezelési utasítás"-ban meghatározott időszakonként, de legalább havonta egyszer ellenőrzést tart a 7. pont szerint,
 - az időszakosan felügyelt berendezés kezelője legalább 12 óránként, valamint minden indulás után egy órán belül meggyőződik a kazán előírás szerű állapotáról úgy, hogy a kazánt (a szabályozókat és a határolókat) szemrevételezéssel megvizsgálja.
8. A berendezés biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges "Kezelési utasítás"-t a berendezésen vagy annak közelében jól látható helyen kell elhelyezni.

9. A "Kezelési utasítás"-nak tartalmaznia kell a tűzvédelmi és biztonságtechnikai szempontból betartandó előírásokat, valamint az üzemeltetés és üzemzavar esetén szükséges teendőket.

10. A kazán üzemeltetéséről naplót kell vezetni, amely tartalmazza:

- az üzemeltetés adatait,
- a karbantartás időpontját,
- az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket.

A kazán üzemi vizsgálatokor a naplóban rögzíteni kell:

- a vizsgálat időpontját,
- az észlelt rendellenességet és kijavításának módját,
- a berendezés állapotára vonatkozó nyilatkozatot,
- a vizsgálatot végző nevét.

A bizonylatként kezelt naplót a kazán helyszínén kell tartani.

11. A kazánt évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni, amelynek megtörténtét és eredményét dokumentálni kell. A felülvizsgálat alkalmával el kell végezni a szükséges karbantartási és javítási munkákat.

12. A kazánház rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni.

13. Tűz esetén végrehajtandó feladatok:

- telefonon történő tűzjelzés,
- gázvezeték főelzárójának lezárása,
- készenlétbe helyezett tűzoltó készülékekkel a tűzoltás megkezdése.

14. Elektromos főzőlap /rezo/ és kávéfőző hőszigetelő alátét alkalmazásával csak a kezelő, felügyelő kijelölt tartózkodási helyén felügyelet mellett üzemeltethető.

15. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

16. A helyiség teljes hosszában biztosítandó közlekedési út 1 méternél kisebb szélességű nem lehet.

17. A kazánháznál - a helyiségben és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen – 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyeket a helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

18. A napi munka befejezése után vagy a gázkazán üzemén kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor, karbantartáskor stb.) eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést és egyéb készüléket (gázérzékelő) feszültségmentesíteni kell, valamint meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Raktár tűzvédelmi használati előírásai:

1. A raktár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos.
2. A raktár területén elrendelt dohányzári tilalom miatt dohányozni a kijelölt dohányzó helyen szabad, ahol az égő és elhasznált dohány neműt, gyufát a nem éghető anyagú edénybe kell elhelyezni.
3. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejáratú ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS !" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.
4. A raktár területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
7. A raktár közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

8. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket feszültségmentesítenie kell.

9. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Orvosi rendelő, tűzvédelmi előírásai:

Tűzveszélyességi osztálya: "D" Mérsékelten tűzveszélyes.

A rendelő dolgozóit a tűzvédelmi utasítás előírásain túlmenően az alábbiak betartására utasítom:

1. A helyiségben a dohányzás tilos.
2. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
3. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.
4. Elektromos főzőlap. rezsó csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.
5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
7. A laboráláshoz és betegellátáshoz szükséges éghető folyadékot csak fém vagy üvegszekrényben, szabványos üvegedényben, folyadéküvegben, fiolában tárolható az alábbiak szerint:

Szekrényen kívül:

- Fiolá őr tartalmaz 0,25 l lehet. Összesen: 1 liter tárolható.
- Jól záró üvegpalackban I.vf.(veszélyességi fokozat) esetén 2 liter, II.vf. esetén 3 liter.

Szekrényben:

- Üvegszekrény esetén 5 mm vastag üveggel üvegezett fémvázasszekrény használható.

- Fémlemez vagy üvegszekrényben 20 liter (fiolában 5 l) tárolható.

8. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 - 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyeket a helyéről eltávolítani vagy rendeltetéséről eltérő célra használni nem szabad.

9. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania (feszültségmentesítenie kell).

10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

11. A tűzriadó tervet évente gyakorolni kell, és a gyakorlás eredményességét írásban kell rögzíteni.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Védőnői szolgálat tűzvédelmi előírásai:

Tűzveszélyességi osztálya: "D" Mérsékelt tűzveszélyes.

A rendelő dolgozóit a tűzvédelmi utasítás előírásain túlmenően az alábbi betartására utasítom:

1. A helyiségben a dohányzás tilos.

2. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

3. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.

4. Elektromos főzőlap. rezsó csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.

5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

7. A laboráláshoz és betegellátáshoz szükséges éghető folyadékot csak fém vagy üvegszekrényben, szabványos üvegedényben, folyadéküvegben, fiolában tárolható az alábbiak szerint:

Szekrényen kívül:

- Fiola úrtartalma 0,25 l lehet. Összesen: 1 liter tárolható.
- Jól záró üvegpalackban I.vf.(veszélyességi fokozat) esetén 2 liter, II.vf. esetén 3 liter.

Szekrényben:

- Üvegszekrény esetén 5 mm vastag üveggel üvegezett fémvázasszekrény használható.

- Fémlemez vagy üvegszekrényben 20 liter (fiolában 5 l) tárolható.

8. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 - 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyeket a helyéről eltávolítani vagy rendeltetéséről eltérő célra használni nem szabad.

9. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell).

10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

11. A tűzriadó tervet évente gyakorolni kell, és a gyakorlás eredményességét írásban kell rögzíteni.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Ravatalozó tűzvédelmi előírásai:

Tűzveszélyességi osztály: "D" Mérsékelten tűzveszélyes.

A ravatalozó dolgozóit a tűzvédelmi szabályzat előírásain túlmenően az alábbiak betartására utasítom:

1. Csak a ravatalozó nyitott előterében engedélyezett a dohányzás.
2. Az égő gyufa és dohány nemű, valamint az elhasznált dohány nemű elhelyezésére nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
3. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
4. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.
5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
7. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, melyet a helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.
8. A ravatalozásnál gondoskodni kell arról, hogy a gyertyák tartói feldőlés ellen biztosítva legyenek, a ravatalra, melyen éghető anyagok vannak, (koporsó, szemfedő, lepel) ne dőljön rá.
9. A mennyiben nincs halott a hűtőben, azt ki kell kapcsolni és feszültségmentesíteni kell.
10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Feladatok és magatartási szabályok tűz esetén

A hatályos jogszabályok szerint a hivatal. nem kötelezett Tűzriadó Terv készítésére, de az esetleg keletkező tüzek oltásával és a dolgozók (ügyfelek, vendégek) menekítésével kapcsolatos feladatok szakszerű megvalósításával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezem:

A tűz vagy káresetet észlelő személy, azonnal köteles, telefonon bejelentést tenni a **105**-ös telefonszámon a tűzoltóság felé.

A dolgozók riasztása hangos kiáltással, **TÜZ VAN!** „tűzi láрма” történik.

Minden tüzesetet (az eloltottat is) be kell jelenteni az alábbiak szerint:

- tűz-, káreset pontos címe,
- mi ég, mit veszélyeztet,
- emberi élet van-e veszélyben,
- a bejelentő neve,
- a bejelentésre használt távbeszélő száma.

A tüzet észlelő személy biztosítsa a dolgozók teljes körű riasztását. Lehetőség szerint a rendszeresített tűzoltó készülékkel megkísérel az oltást.

A tűz-, káreset bekövetkezése után a riasztást követően minden dolgozónak és ügyfeleknek el kell hagyni a veszélyeztetett helyiségeket, a menekülési útvonalon. (természetes kijáratok használata elsősorban)

A tüzeset színhelyén minden helyiséget át kell vizsgálni, hogy nem maradt-e bent személy. Egy személy soha nem vizsgálhatja felül a helyiséget.

Vigyázni kell: - ajtó kinyitásakor a friss levegő hatására szúróláng csapódhat ki. Az ajtó mögé állva azt ki kell nyitni, lehajolva behatolni.

Gondoskodni kell, hogy a tűz, káreset folyamán bekövetkezett sérülést, égést, füstmérgezést szenvedett személyeket ellássák, és mentőknek átadják.(104)

Ha lehetőség van rá a veszélyeztetett helyekről, kíséreljék meg eltávolítani a nem égő anyagokat. Csak olyan helyekről, ahol füstmérgezéstől, beomlástól, életveszélytől nem kell tartani.

Egyéb feladatok:

- az esetleges pánikhangulat megelőzése, közművek, gáz, elektromos energia elzárása. Az emeleti ablakok becsukása,
- tűzoltóság segítése a zavartalan felvonulásban, tűzoltás vezetőnek az addig tett intézkedésekről kötelező tájékoztatás.
- idegenek eltávolítása, távoltartása, személyi, munkahelyi vagyon megőrzése.
ek eltávolítása, távoltartása, személyi, munkahelyi vagyon megőrzése.

VII.rész

A Tűzriadó Terv:

A kiadott Tűzriadó Tervet az orvosi rendelő dolgozói előtt ismertetni kell.

A Tűzriadó Tervben rögzítetteket elméleti és gyakorlati oktatás keretében kell az érintett dolgozókkal tudomásul vetetni.

A Tűzriadó Terv elméleti ismertetését követően lebonyolítandó gyakorlatozás megvalósítását évente legalább egy alkalommal meg kell szervezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Tűzriadó tervre kötelezett az Orvosi rendelő.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását a létesítmények, illetve az egységek vezetői, továbbá az alkalmazottai kötelesek tudomásul venni és az utasítások szerint eljárni.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

- a, a tűzjelzés módját,
- b, a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját,
- c, tűz esetén a munkavállalók szükséges tudnivalóit,
- d, a főbb veszélyforrások megnevezését,
- e, a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések , központi elzárók és a vízszerezési helyek megjelölésével.

A Tűzriadó Tervet naprakész állapotban kell tartani, melynek egy példányát hozzáférhető módon kell elhelyezni.

A rendelők minden dolgozójának, továbbá a külső vállalkozóknak és egyéb munkavállalóknak kötelessége, hogy egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén azonnal gyors információt adjon az esemény megtörténtéről a helyileg legközelebb eső, intézkedésre feljogosított személy egyike felé, a tűzoltóság riasztása érdekében.

A riasztás vételét követően az intézkedésre jogosult személy köteles a kiadott tűzjelzés módja szerint azonnal értesíteni az illetékes tűzoltóságot. Ez lehet a rendelést vezető orvos, asszisztens.

A tűz jelzése, a tűzoltásban való részvétel, a személyi és az intézményi tulajdon védelme, mentése, továbbá az intézkedésre jogosult személyek a tűzoltó hatóság illetékeseinek utasítása az intézmény területén lévő személyek részére kötelező.

Fentiek megtagadása, illetve nem megfelelő végrehajtása fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési eljárást von maga után.

VIII.rész

Záró rendelkezés

Ezen Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat valamennyi létesítményére, dolgozójára, valamint az Önkormányzat területén dolgozó idegen vállalatok dolgozóira.

A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 1996.évi XXXI. tv. a módosított 30/1996. (XII.6.) BM, a módosított 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az irányadó.

Ezen szabályzat a visszavonásig érvényes.

Kópháza, 2013. október

.....
Jegyző

.....
Polgármester

A szabályzatban foglaltakat megismertem:

Egri Tíme

Pál Levente

Prókai Zoltán

Grubits Danielle

Egri László

Magló Zoltán

Csikó Gábor

Csikó Attila

Köszvényes Zoltán

.....

.....

MELLÉKLET

A

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATHOZ

TŰZRIADÓ TERV

Az Orvosi-Gyermekorvosi-Védőnői rendelő Tűzriadó Tervét az alábbiak szerint határozom meg.

A intézmény tűzveszélyességi osztálya: "D" azaz mérsékelten tűzveszélyes.

A tűz vagy káresetet észlelő személy, azonnal köteles értesíteni az intézmény dolgozóit, a körzeti megbízottat, telefonon bejelentést tenni a **105**-ös telefonra a tűzoltóság felé. Értesíti a polgármesteri hivatalt.

Tűz esetén értesítendő, a továbbiakban:

_____	Polgármester
_____	Jegyző
_____	Tűzoltó egyesület

Minden tüzesetet (az eloltottat is) be kell jelenteni az alábbiak szerint:

tűz-, káreset pontos címe,
mi ég, mit veszélyeztet,
emberi élet van-e veszélyben,
a bejelentő neve,
a bejelentésre használt távbeszélő száma.

I. A tűzvédelmi feladatok:

A tűz-, káreset bekövetkezése után a bent lévők, veszélyeztetett helyről való kimentéséről, biztonságba helyezéséről, gondoskodni kell.

A gyülekezési helyen meggyőződnek arról, hogy mindenki elhagyta a veszélyeztetett helyet.

A tüzeset színhelyén minden helyiséget át kell vizsgálni, hogy nem maradt-e bent személy különösen ott, ahol esetleg beomlás történt, mivel egyrészt elzárja a menekülés útját, másrészt sérülést okozhat, minek következtében a személy nem tud elmenekülni.

Egy személy soha nem vizsgálhatja felül a helyiséget.

Vigyázni kell: - ajtó kinyitásakor a friss levegő hatására szúróláng csapódhat ki. Az ajtó mögé állva azt ki kell nyitni, lehajolva behatolni. Ez azonban csak akkor vitelezhető ki, ha az ajtó kifelé nyílik.

Menekülési, kiürítési útvonalak: a rajzos mellékleten szereplő útvonalak, kijáratok, ha a menekülési út már nem biztonságos, a füst ill. tűz zóna felől le kell zárni lehetőség szerint pl: ruhával le kell tömíteni a nyílásokat és helyünkről értesíteni a tűzoltókat

Legelső feladatok közé tartozik, a veszélyeztetett hely teljes feszültség mentesítése, ennek elsősorban akkor van szerepe, ha vízzel oltunk. A gázmentesítéshez az épület mögötti gázelzárót használjuk.

Végrehajtja:.....
.....

Mihamarabb meg kell kezdeni a tűz oltását, körülhatárolását, az anyagok, értékek mentését a személyek testi épsége kockáztatásának kizárásával, a tűzoltó készülékek üzembe helyezésével.

Készülék kezelők:.....

II. Elsősegélynyújtók:.....

Feladataik: a tűz, káreset folyamán bekövetkezett sérülést, égést, füstmérge-
zést szenvedett személyeket ellássák, és mentőknek átadják.(104)

III. Anyagmentők:

Feladatuk, hogy a veszélyeztetett helyekről kíséreljék meg elszállítani a nem égő anyagokat.

Csak olyan helyre hatolhatnak be, ahol füstmérgezéstől, beomlástól, életveszélytől nem kell tartani.

.....
.....
.....
.....

IV. Rendfenntartók:

.....
.....
.....

A riasztás után a bejáratnál helyezkednek el.

Feladatuk:

- az esetleges pánikhangulat megelőzése
- tűzoltóság segítése a zavartalan felvonulásban
- idegenek eltávolítása, távoltartása, személyi, intézményi vagyon megőrzése.

A Tűzriadó Tervet, az éves tűzvédelmi oktatáson ismertetni kell.


A feladatokat a felelős személyek bevonásával gyakorolni kell.

Kópháza, 2013. október

.....
Polgármester

KÉSZÍTETTE: FYREX BT.

**ORVOSI-GYERMEKORVOSI-
VÉDŐNŐI RENDELŐ**
KÓPHÁZA
PETŐFI TER 12.

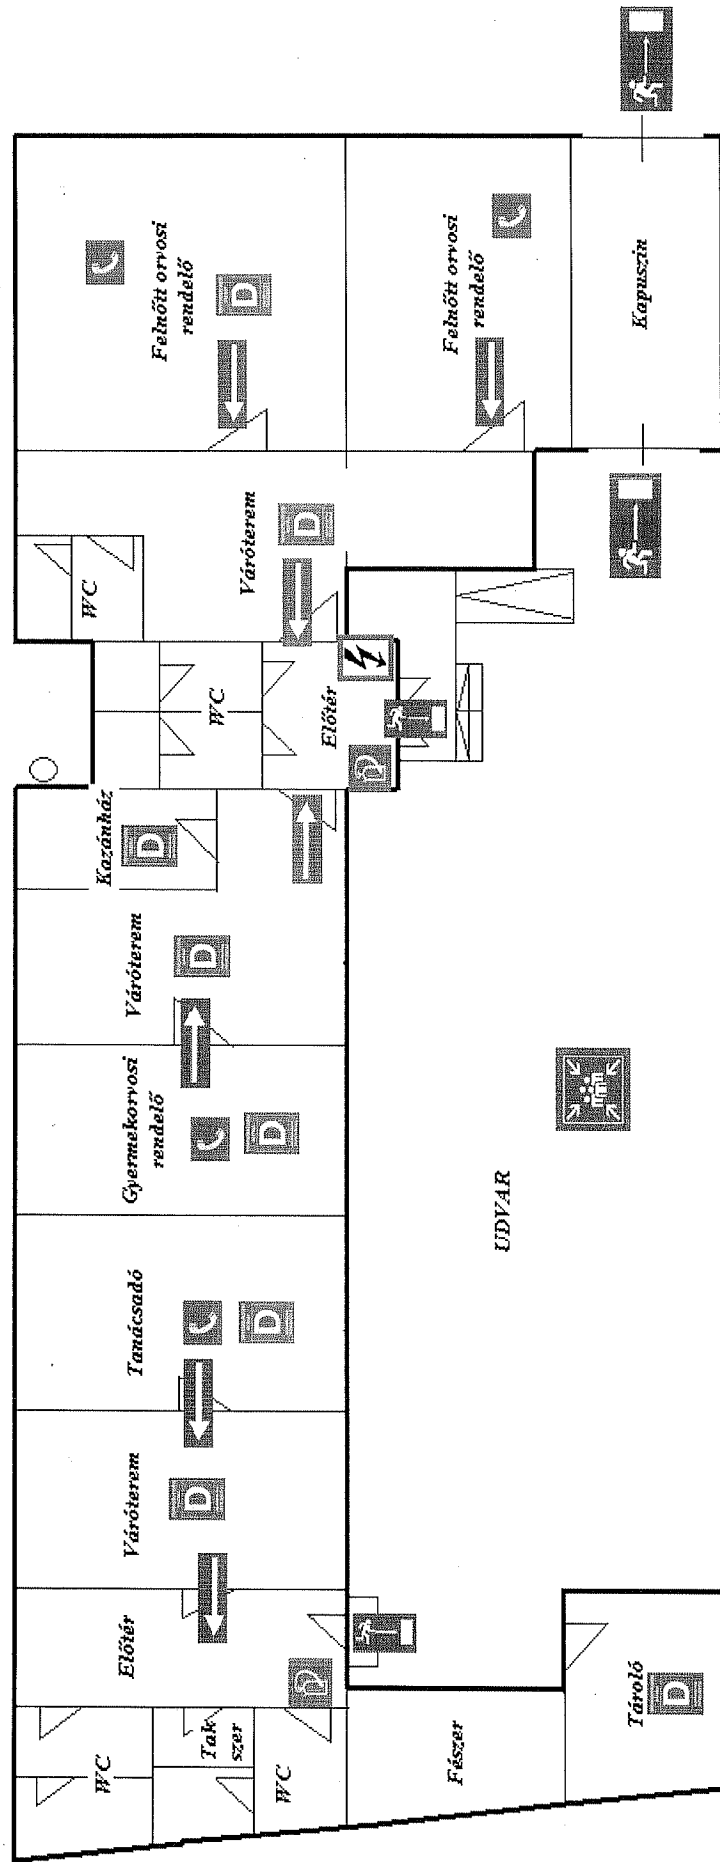

FŐKAPCSOLÓ



GYŰLEKEZŐHÉLY

"MÉRSEKELTEN TÚZVESZÉLYES"

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: FYREX BT.

KÓPHÁZA ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETEINEK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

SORSZ.	MEGNEVEZÉS	ALAPTERÜLETE m2	TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA		
			C	D	E
	Polgármesteri hivatal				
	<i>Földszint</i>				
1.	Folyosó lépcsőház	49,00			49,00
2.	Mosdó - WC	11,00			11,00
3.	Iroda	25,00		25,00	
4.	Takarék szövetkezet	59,00		59,00	
5.	Kazánház előtér	25,00		25,00	
6.	Kazán helyiség	14,00		14,00	
7.	Fürdő et	4,00			4,00
8.	Földszint	2,50			2,50
	<i>Emelet</i>				
9.	Folyosó lépcsőház	37,00			37,00
10.	Titkárság	18,00		18,00	
11.	Igazgatás, adóügy	18,00		18,00	
12.	Pénzügy	18,00		18,00	
13.	Tanácssterem	33,00		33,00	
14.	Irattár	21,00	21,00		
15.	Gyermekjóléti iroda	14,00		14,00	
16.	Takarítószer tároló	3,00		3,00	
17.	Polgármesteri iroda	14,00		14,00	
18.	Trea konyha	4,00		4,00	
19.	Kulturális munkatárs	12,00		12,00	
20.	Jegyző	11,00		11,00	
	Összesen:	392,50	21,00	268,00	103,50
		100,00%	5,35%	68,28%	26,37%

A fentiek alapján, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ 5.rész XXXII fejezet 218. pontja értelmében a Polgármesteri hivatal épületet "D" azaz "Mérsékelt tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolom

	Orvosi rendelő				
1.	Kapualj	18,05			18,05
1.	Előtér	5,18			5,18
2.	Mosdó - WC	5,42			5,42
3.	Váróterem	24,09		24,09	
4.	Felnőtt orvosi rendelő	30,43		30,43	
5.	Felnőtt orvosi rendelő	23,31		23,31	
6.	Gyermekorvosi váró	18,92		18,92	
7.	Kazánház	4,85		4,85	
8.	Gyermekorvosi rendelő	15,25		15,25	
9.	Előtér	13,12			13,12
10.	Mosdó - WC	6,14			6,14
11.	Váróterem	16,40		16,40	
12.	Tanácsadó	17,50		17,50	
13.	Tároló	18,00		18,00	
	Összesen:	216,66		168,75	47,91
		100,00%		77,88%	22,12%

A fentiek alapján, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ 5.rész XXXII fejezet 218. pontja értelmében az Orvosi rendelő épületet "D" azaz "Mérsékelt tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolom

Visszatérő feladatok, határidők

1. Tűzoltó készülékek:

a, alapkarbantartás, ellenőrzés	12 havonként
b, középkarbantartás	5. ill. 15. évben
c, teljes karbantartás	10. évben
c, leselejtezés CO2 oltó kivételével	20 évenként
CO2 oltó	műszaki állapot szerint
d, saját, készenlétben tartói ellenőrzés	1/4- évenként

2. Tűzvédelmi oktatás:

- a, Új dolgozó, vagy legalább 1/2 évre a munkából kiesett dolgozó (GYES, stb.) munkába lépés előtt
- b, Ismétlődő oktatás. /évenként egy alkalommal /

3. Elektromos rendszerek, berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

"C""D-E" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 6 évenként

4. Villámvédelem

6 évenként

5. Tűzvédelmi Szabályzat

változás esetén (jogszabály, technológia, átépítés stb.) de legalább 5 évenként

6. Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

változás esetén, szükség szerint

7. Tűzriadó terv gyakorlás:

évente

8. Kémény műszaki felülvizsgálat :

4 évenként

Engedély tűzveszélyes munka végzésére
(minta)

Az 20.....-n megtartott helyszíni szemle alapján,
20.....-n.....órától, 20.....-nóraig,
.....név (.....hegesztői engedély szám,
.....tűzvédelmi szakvizsga szám) részére a tűzveszélyes munka
végzést az alábbi feltételek mellett engedélyezem:

1. Csak műszakilag és biztonságtechnikailag, kifogástalan készülékkel dolgozhat.
2. Éghető anyagok a tűzveszélyes munkavégzés helyétől 5 m-es körzetben nem lehetnek, vagy azokat nedves ponyvával le kell takarni.
3. A munkavégzés időtartama alatt a helyszínen készenléti helyzetben kell tartani:
 - tűzoltó készülék
 - vödör víz
 - egyéb tűzoltó felszerelés.....
4. Az elhasznált elektródavégek gyűjtéséhez 1 db fémedényt kell alkalmazni.
5. A munka befejezését követően a tűzveszélyes munkát végző, köteles az engedélyt kiadónak személyesen bejelenteni a munka elvégzését, valamint azt a körülményt, hogy a színhelyet átvizsgálta és tűzvédelmi szempontból különöset nem talált.

6.Egyéb:.....
.....

.....
engedélykiadó

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok megtartásáért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.

Kópháza, 20...hónap

.....
munkátvégző

MEGBÍZÓLEVÉL
(minta)

Név:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, év, hó, nap:

Jogkörömnél fogva megbízom Önt:.....
.....dolgozóját intézetünknel, létesítményünknel tűzvédelmi megbízottnak.

Tűzvédelmi megbízott feladatait a Tűzvédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza.

Munkaköri területén, felelős a tűzvédelmi utasítások betartásáért, betartatásáért.

Jelen megbízásom a visszavonásig érvényes.

Kópháza, 20... .. hó nap

.....
polgármester

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jegyzőkönyv (minta)

Készült:.....hely,.....év,.....hó,.....nap.

Tárgy: *Tűzriadó Terv gyakorlása.*

A mai napon az.....intézményünkben, a Tűzriadó tervben foglaltak szerint gyakoroltuk a tűz esetén végzendő tennivalókat.

A tűzjelzés hangos szóbeli figyelmeztetéssel (Tűz van!) történt. Az épületet a bent lévő személyek,.....perc alatt elhagyták. A Tűzriadó Tervben feladatot kapott személyek ismerték és elvégezték munkájukat.

A tűzriadó gyakorlása eredményes volt.

K.m.f.

.....
Polgármester

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet alapján

Karbantartó vizsgálatot végző neve: Héra Zsolt

Karbantartó vizsgálatot végző aláírása:

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: W137/2012.

Karbantartást végző vállalkozás neve: FYREX BT.

[illegible]

