

KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÓPHÁZA, FŐ U. 15

TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tartalom

Bevezető.

- I. Felelősség, és hatáskör meghatározása.*
- II. Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás.*
- III. Tűzvédelmi ellenőrzés, szemle.*
- IV. Általános érvényű megelőző tűzvédelmi, létesítési és használati szabályok.*
- V. Épületgépészetre vonatkozó előírások*
- VI. Egyedi tűzvédelmi előírások*
 - Iroda,*
 - Folyosók, közlekedők,*
 - Irattár tűzvédelmi használati előírásai,*
 - Gázkazánház,*
 - Raktár,*
 - Orvosi rendelő,*
 - Védőnői szolgálat*
 - Ravatalozó,*
 - Feladatok, magatartási szabályok tűz esetén.*
- VII. Tűzriadó terv.*
- VIII. Záró rendelkezések.*

Mellékletek:

- 1. Orvosi rendelő tűzriadó terv*
- 2. Alapterületek*
- 3. Visszatérő feladatok, határidők.*
- 4. Engedély tűzveszélyes munkavégzésre. (irat minta)*
- 5. Megbízó levél. (irat minta)*
- 6. Tűzriadó gyakorlásáról jkv. iratminta.*

BEVEZETŐ

Ezen szabályzat a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a módosított 30/1996. (XII.6.) BM. rendelet, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet és az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült.

Jelen szabályzatot azt a célt kívánja elősegíteni, hogy összefoglalja röviden mindazokat a feladatokat, melyeknek ismeretében, illetve azok végrehajtásával lehetőség nyílik KÓPHÁZA (9459 Kópháza, Fő u 15.) Község Önkormányzata területén bekövetkező tüzesetek megelőzésére, elhárítására.

Az Önkormányzat valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy a jelen szabályzatban foglalt megelőző tűzvédelmi előírásokat betartsa. A szabályzat megszegőit, felelősségre vonom.

A Tűzvédelmi Szabályzat nem csak az önkormányzat valamennyi dolgozójára kötelező, hanem az önkormányzat területén tartózkodó, vagy munkát végző külső vállalatok dolgozóira is.

I. rész

Felelősség és hatáskör meghatározása

1/1. Polgármester és jegyző:

Felelős:

- Az önkormányzat tűzvédelméért. Ezt a tűzvédelem szerepének és jelentőségének megfelelően önálló hatáskörrel gyakorolja. A szakmai feladatokat a törvény 19. § 3. pontja értelmében külön szerződés alapján a Fyrex Bt. látja el.
- A helyi adottság, területi sajátosság, tűzveszélyesség létszám gazdálkodási feltételekhez igazodó változások figyelembevételével az előírt tűzvédelmi megelőző előírások eredményes betartásáért.
- A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (villamos, villámvédelmi, kémény,) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások pénzügyi fedezetének biztosításáért, a képviselőtestület jóváhagyásával.

Kötelek:

- Az önkormányzat a jelen szabályzatban meghatározott intézményeire vonatkozó általános érvényű, és a szervezeti egységek eseti előírásait tartalmazó, **Tűzvédelmi Szabályzat** kiadásáról gondoskodni.
- Jogszabályokban, nemzeti szabványokban, szabályzatokban, műszaki követelményekben foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás nélkül végrehajtani, illetőleg a végrehajtást ellenőrizni.
- Írásban kinevezi azt a személyt, aki tűzvédelmi megbízottként kapcsolatot tart a Fyrex bt. szakemberével. Meghatározni jog-, és hatáskörét.
- Írásban érdemi választ adni a tűzvédelmi hatóság felé annak ellenőrzésének, intézkedésének eredményéről, valamint határozatának végrehajtásáról.
- Gondoskodni a tüzesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgálásáról, valamint hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Gondoskodik arról, hogy:

- a, A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az idegen gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.(pld. nyílt lánggal történő munka)
- b, A szabályzat - változás esetén - kiegészítés, módosítás és ötévenként a rendszeres felülvizsgálat megtörténjen.
- c, Minden dolgozót belépéskor, továbbá a régi dolgozókat szükség szerint, de legalább évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban részesítsék. A tűzvédelmi oktatás megtartására a Fyrex Tűzvédelem szakembere felkérhető.
- d, A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadter kockázati osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél - az új kockázati osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével bejelentésre kerüljön.

f, Minden használatbavételi (üzembe helyezési) hatósági eljárásra az illetékes tűzvédelmi hatóságot meghívni.

1/2. Tűzvédelmi megbízott:

A polgármester - annak vezetői beosztásával járó felelősségének változatlanul hagyása mellett - tűzvédelmi feladatokat átruházott jog- és hatáskör alapján a Fyrex bt. szakemberének közreműködésével látja el:

a, Gyakorolja a tűzvédelmi tevékenység feletti felügyeletét, tűzvédelmi kérdésekben a polgármestert mindenkor helyettesíti, és mindenkori megbízottja.

b, Területén mindenre és mindenkre vonatkozó tűzvédelmi intézkedés megtételére jogosult. A polgármesterrel egyetemlegesen felelős a mindenkori tűzvédelmi helyzetért, a tett, illetve elmulasztott intézkedésekért:

c, A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, vagy közvetlen tűzveszély megszüntetésére haladéktalanul köteles intézkedést tenni.

d, Gondoskodik, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az idegen gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben érvényesítésre kerüljenek.

e, Ellenőrzi és betartatja a beosztott dolgozókra vonatkozó **Tűzvédelmi Szabályzat** megelőző tűzvédelmi használati előírásait.

f, Köteles részt venni a működési területén tartott hatósági ellenőrzésen.

g, Ellenőrzi és betartatja a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket.

h, Tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt köteles tájékoztatni a polgármestert.

i, Köteles az ellenőrzéseken, szemléken megállapított, vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni, illetve, - ha a hatáskörét meghaladja - felettes vezetője segítségét kérni.

j, Köteles a tűzvédelmi tevékenységének adminisztratív feladatait ellátni, illetve ellátásáról gondoskodni.

Vezeti a nyilvántartásokat:

- Tűzvédelmi szabályzat naprakészsége, Tűzriadó terv és gyakorlása, (orvosi rendelő)
- Tűzvédelmi oktatás,
- Tűzvédelmi villamossági felülvizsgálatok,
- Villámvédelmi felülvizsgálatok
- Kémények időszakos felülvizsgálata
- Gázüzemű tüzelő berendezések időszakos felülvizsgálata
- Tűzoltó készülékek nyilvántartása.

1/3. Beosztott dolgozók, munka vállalók, jogai, kötelességei és feladatai:

A dolgozó jogosult és köteles:

a, A reá bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni, a **dohányzási tilalmat** megtartatni.

b, Megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.

c, Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani.

- Köteles Tűzvédelmi Szabályzatban a ZÁRÁS-sal kapcsolatos Tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani.

Köteles:

a, Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.

b, Munkavégzés során a kezelés- és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatot a rá vonatkozó mértékben ismerni, betartani.

c, A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.

d, Tűzeset vagy káreset alkalmával a részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani.

e, Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.

f, Figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

1/4. Tűzvédelmi szolgáltató:

Feladat körét külön szerződés írja elő:

Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó tervet, karban tarja a tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat, elkészíti a nyilvántartásokat.

Rendszeres bejárást tart, a tapasztaltakról írásban értesíti a jegyzőt és a polgármestert.

Tanácsot ad a felmerült hiányosságok megszüntetésére.

Segíti a tűzvédelmi előírások betartását, elvégzi a dolgozók ismétlődő oktatását.

II. rész

Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás

A polgármester és jegyző köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladataikat - a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül - elsajátítsa, bővítse, korszerűsítse ismereteit.

Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismerettel nem rendelkezik - annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

a, Az oktatással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket (dolgozó megjelenése) a vezető köteles biztosítani.

b, Az oktatásról távol maradtak részére pótoktatást kell tartani, az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező, aki azon nem vesz részt, szabálysértést követ el.

2.1. Újfelvételes oktatása:

Minden dolgozót munkába állítás előtt általános és a munkahelyére vonatkozó elméleti oktatásban kell részesíteni. Gyakorlati oktatásban akkor kell részesíteni, ha azt a munkaköre megkívánja.

Az új belépő dolgozó elméleti oktatását a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy a dolgozó a tűzvédelmi ismereteket és készséget megszerezze. Az elméleti és szükség esetén gyakorlati oktatás megtartása a jegyző által megbízott személy feladata.

Az általános elméleti oktatás során a dolgozót a következőkre kell oktatni:

- a, a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,
- b, az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezésekre,
- c, a **Tűzvédelmi Szabályzatban** elrendeltekre,
- d, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén mentési, oltási, kiürítési feladatokra, a tűzriadó terv gyakorlásának menetére
- e, a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használatára, működésére, kezelésére,
- f, a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
- g, a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, felelősségre vonásra.

Az újonnan munkába állított dolgozó az elméleti oktatásnak megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását, az oktatási naplóban köteles aláírásával elismerni.

A gyakorlati oktatás során a dolgozót a következőkre kell oktatni:

- a, a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
- b, a technológiára és a kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra, a munkafolyamat során felhasznált anyagok tulajdonságaira, illetve veszélyeire,
- c, a munkahelyre vonatkozó **Tűzvédelmi Szabályzat** konkrét előírásaira,
- d, a tűzjelzés módjának lehetőségére, a tűzoltó felszerelések készülékek elhelyezésének helyére és a készülék üzembe helyezésének gyakorlati bemutatására.
- e, a kijáratok és viszkijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőség biztosítására, ember, anyag mentésére,
- f, a munkahelyen tartható éghető folyadékok és gázpalackok kijelölt helyére és tárolható mennyiségére.

A gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakerdezéssel meg kell győződni és ezt oktatási naplóban igazolni kell.

Az oktatás szempontjából újfelvetelesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót is,

- a, aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- b, aki tűzvédelmi ismeretek hiányában munkától eltiltást kapott,
- c, aki a szervezeti egységen belül munkahelyet vagy munkakört változtat,
- d, aki hegesztési munkához felügyeletre nyer beosztást,
- e, akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történik,
- f, ahol azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli.

2.2. Ismétlődő oktatás:

A dolgozókat évenként ismétlődő - munkakörüknek megfelelő - tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.

Az oktatás végrehajtása a polgármester és a jegyző által megbízott személy, tűzvédelmi megbízott feladata, aki igénybe veheti a tűzvédelmi szolgáltató szakemberének a közreműködését.

Az ismétlődő oktatásokat éves oktatási szempontok alapján kell végrehajtani. Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább egy órát kell biztosítani, ahhoz, szemléltető eszközöket (tűzoltó készülék) is használni kell.

Az oktatásról oktatási naplót kell készíteni, mely tartalmazza az oktatást végző nevét, aláírását, időpontját (év, hó, nap, óra) tárgyát, a dolgozók névsorát, aláírását.

2.3. Tűzvédelmi szakvizsgák:

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozó az Önkormányzatnál nincs foglalkoztatva.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat, munkaköröket a vizsgák érvényességi idejét és a vizsgáztató szerveket a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok és szabályzatok alapján kell végrehajtani. (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet)

Ezekben a foglalkozási ágakban, munkakörökben, beosztásban csak olyan dolgozó foglalkoztatható, aki a meghatározott tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik, arról vizsgabizonyítványt vagy oklevelet kapott.

Külső vállalkozó esetén a tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni az érvényes szakvizsga meglétét. Tájékoztatásul a szakvizsgák jegyzéke:

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4.³⁰ Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13.³¹ Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14.³² Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15.³³ Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16.³⁴ Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

III. rész

Tűzvédelmi ellenőrzés, szemle

A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:

a, e tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, **Tűzvédelmi Szabályzatban** elrendelteknek,

b, a tűzvédelmi felszerelések, eszközök a tűzterhelést, a kialakuló veszélyhelyzetet figyelembe véve elegendőek-e azok elhárítására,

c, valamint intézkedni a szükségesnek ítélt feladatok megoldására.

A tűzvédelmi ellenőrzés magába foglalja:

a, a rendszeres ellenőrzést,

b, a tűzvédelmi szemlét.

3.1. Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést kell tartania:

a, a tűzvédelmi megbízott szükség szerint, de legalább hetente egyszer,

b, irodákból, más munkahelyekről az utolsóként távozó dolgozónak a tevékenység befejezése után a helyiség bezárása előtt naponta.

A munka befejezésével kapcsolatos feladatok:

Zárás:

A napi munka befejezésekor az önkormányzathoz tartozó összes intézmény helyiségeit, az utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a takarítási munkálatok elvégzésére,
- a közlekedési utak szabadon tartására,
- az anyag tárolási követelményeinek megtartására,

- az égésbiztosítóval, valamint automata kapcsolóval el nem látott tüzelő berendezésekben a tüzelés megszüntetésére,
- a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültség mentesítésére, nem maradt-e olyan helyzet, állapot hátra, melyből tüzeset keletkezhet,
- a helyiségek biztonságos zárása,
- a hulladék eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
- a tűzoltó felszerelés szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.

Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről. Az ellenőrzést végző csak akkor zárhat, ha a zárást megelőző ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint a feszültségmentesítést elvégezte.

3.2. Tűzvédelmi szemlét kell tartani:

a polgármesternek és jegyzőnek évente egy alkalommal, melyre meghívhatja, a tűzvédelmi megbízottat, és tűzvédelmi szolgáltató szakemberét.

A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:

- a szemle pontos helyét, idejét,
- a szemlén résztvevők nevét, beosztását,
- előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket,
- a szemle során feltárt hiányosságokat,
- a hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket, azok végrehajtását,
- egyéb szükségesnek tartott megállapításokat,
- szemlén résztvevők aláírását.

IV. rész

Általános érvényű megelőző tűzvédelmi létesítési és használati szabályok

4.1. Kockázati osztályok:

a, Nagyon alacsony kockázat	Jelzése: "NAK"
b, Alacsony kockázat	Jelzése: "AK"
c, Közepes kockázat	Jelzése: "KK"
d, Magas kockázat	Jelzése: "MK"

A Kockázati osztályba sorolást az adott épület átalakítása, bővítése, átépítése, a rendeltetés váltás esetén, valamint a kiürítést befolyásoló nagyobb befogadóképesség számításának igazolása esetén szükséges meghatározni.

Ezt a tevékenységet tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkező természetes személy végezheti.

4.2. Anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása:

(1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik

a) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,

a) az anyagok és keverékek fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai alapján, tűz- és robbanásveszélyesség szerint:

aa) robbanó anyagok és keverékek - az olyan folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és keverékek, amelyek a légköri oxigénnel vagy anélkül, gyors gázfejlődéssel járó hő termelő reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak,

ab) oxidáló anyagok és keverékek - azok az anyagok és keverékek, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hő termelő reakciót adnak,

ac) fokozottan tűzveszélyes anyagok és keverékek

- azok a folyékony anyagok és keverékek, amelyeknek lobbanás- és forráspontja rendkívül alacsony,

- azon gázok, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve gyúlékonyak,

ad) tűzveszélyes anyagok és keverékek - azok az anyagok és keverékek, amelyek

- a levegőn, normális hőmérsékleten öngyulladásra képesek,

- szilárd halmazállapotban valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak,

- olyan folyékony anyagok és keverékek, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek,

- vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben,

ae) kismértékben tűzveszélyes anyagok és keverékek;

- olyan folyékony anyagok és keverékek, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek;

- b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja $21\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal csökkentett értéke,
- c) az éghető gáz, gőz, köd,
- d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

(2) Tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
 - b) a legalább $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
 - c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -kal kisebb,
 - d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
 - e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ -nál magasabb gyulladási hőmérsékletű
- B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
 - g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a nem éghető anyag,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

4.2. Tűztávolság:

Épületektől éghető anyagokat az épületektől jogszabályban, nemzeti szabványban előírtaknak megfelelően kell tárolni.

Az építmények, szabadterek, szilárd éghető anyagok tárolóegységei között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz vagy robbanás a szomszédos épületeket, szabadtereket ne veszélyeztesse, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltó egységek zavartalan felvonulási, működési lehetősége biztosított legyen. A tűztávolsághoz tartozó térrészt hulladékoktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A létesítmény kerítése és a tárolt éghető anyag között legalább 1 méter védőtávolságot kell biztosítani, ezt a területet száraz növényzettől mentes állapotban kell tartani.

4.3. A használatra vonatkozó általános szabályok:

a, Az intézményt csak a használatbavételi (működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

Ettől való eltérés, funkcióváltás esetén a polgármester köteles gondoskodni a szükséges engedélyek megszerzéséről, a megváltozott helyzetnek megfelelő tűzvédelmi feltételek biztosításáról.

b, A hivatal bejáratánál jól látható helyen a tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó - nemzeti szabványnak megfelelő táblát vagy piktogramot tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. (pl. tűzveszélyes helyiség, intézmény területén dohányzás tilos tábla)

c, A közmű nyitó - és záró szerkezet, és a tűzjelzés lehetőségét jól láthatóan meg kell jelölni.

d, A használat, oktatás alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

e, Raktározás, tárolás csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő építményben folytatható, a tűzvédelmi előírások betartásával. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott tevékenység folyamatos biztosításához szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

f, A munka befejezése után az ellenőrzési feladatokat a jelen Szabályzatban meghatározott személyek kötelesek elvégezni. Az ellenőrzés módját, és az elvégzendő feladatokat és intézkedéseket is a jelen Szabályzat tartalmazza.

g, Munkaidő után és munkaszüneti napon a lezárt helyiségek kulcsait, az iskolában az erre a célra kijelölt helyen, titkáriban kell úgy elhelyezni, hogy a megfelelő kulcs könnyen elérhető legyen.

h, Minden olyan tevékenységet, változást, a korábbi állapothoz viszonyított eltérést, amely a tűzvédelmi helyzetre is kihat, be kell jelenteni az illetékes hatóságnak.

i, A tevékenység során keletkező éghető anyagokat, hasznosíthatatlan hulladékot a helyiségből, szabad térből, berendezésről folyamatosan, de legalább a munkaidő végeztével el kell távolítani.

j, Tűzveszélyes folyadék alkalomszerű használata:

- az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben szabad használni, melyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs. (pl. festés, mázolás) Festésnél, mázolásnál táblával és kordonnal meg kell jelölni a helyet és dohányzási tilalmat kell elrendelni.

Tűzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetőleg megsemmisíteni.

k, Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, robbanásveszélyes és tűzveszélyes égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél, minden olyan gépnél, berendezésnél a csepegést, elfolyást és/vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

4.4. Tűzveszélyes tevékenység:

Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és (vagy) nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül:

- festési munka tűz-, és robbanás veszélyes festékekkel,
- autogén és villamos ívhegesztés, lángvágás,
- fémek darabolása koronggal,
- PB-gáz használata forrasztáshoz,
- benzinlámpa használata,
- rendezvény, vagy színpadi cselekmény keretében a dohányzás, nyílt láng, fáklya, vagy pirotechnikai eszköz használat,
- tarló, avar, növényi hulladékégetés

Alkalomszerű a tűzveszélyes tevékenység, ha azt nem az arra a célra kialakított és alkalmas helyen végzik, - vagy a szakmai szabályok - bevett szakmai gyakorlat – szerint a tűzveszélyes tevékenység a munkafolyamat része (pl. csőszerelés, karosszéria lakatos munka) de azt éghető anyaghoz olyan közel, vagy olyan környezetben kell végezni, hogy a hőmérséklet az éghető anyagokra gyújtási veszélyt jelent.

a, Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

b, Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző feladata.

c, Rendezvény keretében előforduló tűzveszélyes cselekmény feltételeinek írásban meghatározása a rendezvény felelős vezetőjének feladata.

d, A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelően - tűzvédelmi előírásokkal, köteles kiegészíteni. Külső szervezet az egyeztetés és az azt igazoló ellenjegyzés hiányában az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet nem kezdheti meg.

e, Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét,
- tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat,
- a veszélyeztetett éghető anyagok védelméhez szükséges tennivalókat, (eltávolítás, ill. le és eltakarás, ahhoz használható anyag, nedvesítés)
- a készenlétben tartandó tűzoltó készülékek típusát, mennyiségét, más- az ott keletkező tűz oltására alkalmas- felszerelést, anyagot,
- a felügyeletet ellátó személy feladatait, a felügyelethez szükséges tűzoltó eszközök megnevezését, használatuk módját,
- a tevékenység befejezése utáni átvizsgáláshoz kötődő esetleges sajátos feladatokat.

f, Jogszabályban, szabályzatban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

g, Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.

h, A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő - az ott keletkező tűz oltására alkalmas- tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

i, A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha ilyen személy nincs akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

j, A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen, tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

k, Szabadtéri tüzelés engedélyezésénél figyelembe kell venni a hatályos levegő védelméről szóló kormány, illetve a tűzgyújtásról szóló önkormányzati rendeleteke.

Tűzveszélyes tevékenységet engedélyezhetnek az önkormányzat területén:

- Polgármester

4.5. Dohányzás:

Kópháza Község Önkormányzata Jegyzőjének 1/2008. Szabályzata a munkahelyi dohányzás szabályairól: A hivatal köztisztviselői, illetve ügyfelei részére dohányzóhelyül – erre alkalmas, a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyiség híján – dohányozni kizárólag a hivatal udvarán lehet.

b, Égő dohány neműt , gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

c, Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabad téren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

d, Az önkormányzat intézményeiben tilos a dohányzás. A kijelölt dohányzó hely a bejárattól legalább 5 méterre legyen.

A módosított 1999. évi XLII. Tv. A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól történő előírásokat figyelembe kell venni. A módosítás hatálybalépésének ideje 2012. I. 1.

2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni

☞ a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

☞ b) közösségi közlekedési eszközön,

☞ c) munkahelyen,

(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely

☞ a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben,

☞ b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően **nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely**

☞ a) közoktatási intézményben,

☞ b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,

4.6. Raktározás és tárolás:

- a, Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- b, A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- c, Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- d, 200 m² feletti tároló helyiség földem- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
- e, A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.

- f, A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.

- g, A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni.

A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

- h, Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Padlástérben, menekülési útvonalon robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

- i, Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

- j, Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint

meghatározott mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható.

1	A helyiség alapterület e (m ²)	I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok és robbanásveszélye s osztályú aeroszol megengedett mennyisége (liter)	III. tűzveszélyesség i fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter)
2	0-50	10	30
3	50-500	20	40
4	500-	30	60

k, A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy fém-, robbanásgátló, tűzálló szekrényben tárolható, az alábbiak szerint:

Az anyagok maximális tárolási mennyisége

- a) fémszekrényben 20 liter,
- b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,
- c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
- d) szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagemennyiség tárolható helyiségenként.

l, Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

m, A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

4.7. Tűzoltási , felvonulási út:

1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

2. A létesítményközlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

3. Az építményben, helyiségben és a szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó - és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készülékeket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

4.8. Kiürítés:

a, Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. Az eltávozást szabadba kell biztosítani.

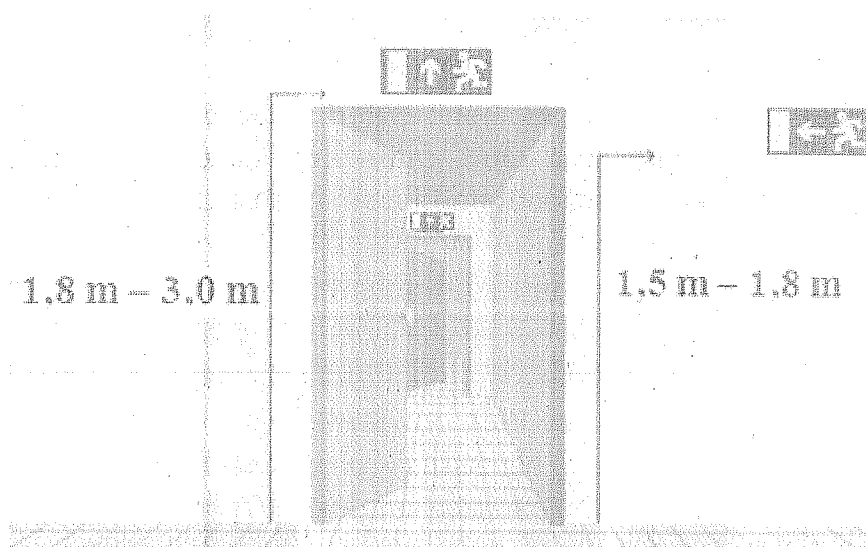
b, Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

c, A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.

d, Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök láthatóságára után világító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni, de a jel megvilágításáról gondoskodni kell..

e, Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsősegély- vagy veszélyhelyzeti eszközöket, felszereléseket megfelelő után világító, vagy világító szabványos biztonsági jelzésekkel kell megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül kiemelten kezelendők:

A közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,8-3,0 méter.



4.9. Kémény, füstcsatorna:

- a, A kéményt, kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés égéstermék elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtásveszélyt ne jelentsen,
- b, A gázüzemű tüzelő- és fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető béléscsővet szabad elhelyezni.
- c, Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épület szerkezet van beépítve, és amelyet nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végeztek el. **A műszaki felülvizsgálatot 4 évente kell elvégeztetni.**
- d, A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- e, A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan tisztán kell tartani.
- f, Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékleten is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- h, Az égéstermék átvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtásveszélyt ne okozhasson.

V.rész

Az épületgépészetre vonatkozó előírások

5.1. Tüzelő- és fűtőberendezések:

- a, Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő - és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- b, Az építményben, helyiségben csak olyan tüzelő berendezés, illetve fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működés során nem okoz tüzet vagy robbanást. A létesítményekben gáz kazánról üzemeltetett központi fűtés van.
- c, Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő - és fűtőberendezést szabad használni.
- d, Az éghető gázzal üzemelő tüzelő- és fűtőberendezés működtetése alatt a vonatkozó nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- e, A tüzelő- és fűtőberendezés kezelését és felügyeletét a berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.
- f, Szilárd tüzelőanyag - üzemelésű tüzelő - és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő - vagy engedélyezett begyűjtő anyaggal szabad begyűjtani és üzemeltetni.
- g, A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékeitől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni.
- h, A tüzelő - és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

i, A gyártó, illetve külföldi termék esetén a forgalomba hozó a fogyasztók részére " Használati utasítás " -ban köteles foglalni a tüzelő-, a fűtő-, és a hozzá tartozó csatlakozó hő hasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket valamint a h, pont figyelembevételével a berendezéstől megtartandó távolságokat.

5.2. Csatornahálózat:

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt, valamint I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, vízzel vegyi reakcióba lépő robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot közcsatornába vagy szikkasztóba vezetni nem szabad.

5.3. Villamos és világító berendezés:

a, A létesítmény villamos és világító berendezéseit a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

b, A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy az a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.

c, Az építmény villamos berendezéseit központilag és szakaszosan leválaszthatóan kell kialakítani.

d, A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

e, A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen. Villamos kapcsoló szekrény és az éghető folyadék között 1 méter tűztávolságot kell biztosítani.

f, A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

g, A villamos berendezést, ha jogszabály vagy szabvány másként nem rendelkezik:

- legalább **hat** évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott időpontig meg kell szüntetni, és a javítás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

5.4. Villámvédelem:

A létesítményben a villám elleni védelmet biztosítani kell. A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni. A vizsgálatokat **6 évente** kell elvégezni.

A felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott időpontig meg kell szüntetni, és a javítás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

5.5. Tűzjelzés:

A létesítményen belül a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell. A létesítményből távbeszélő készüléken lehet tüzet jelezni a **105-ös** telefonszámon. A telefon készülékek mellett jól látható helyen el kell helyezni a tűzoltóság hívószámát.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét címét,
- hol, mi ég, mi van veszélyeztetve,
- van-e emberélet veszélyeztetve,
- jelző neve, címe, telefonszáma.

1. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatás esetén községben a legközelebbi rendőri vagy önkormányzati szervnek késedelem nélkül jelezni.

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a vállalatok, a gazdálkodó és egyéb szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.

2. A vállalatok, a társadalmi szervezetek és az állampolgárok, a tűzoltóság közre működése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet

is kötelesek a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul hagyni.

3. A létesítmények vezetőinek feladata, hogy a tűzjelzés lehetőségét megteremtsék és a dolgozókat a tűzjelzésre részletesen kioktassák. Az oktatást elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt el kell végezni.

a., Az elméleti oktatás terjedjen ki:

- a tűzjelzés fontosságára,
- a tűzjelzés módjára, eszközeire,
- arra, hogy mit kell jelenteni,
- a nyugalomra, fegyelmezettségre,
- arra, hogy a tűzjelzési idő hosszúsága nem okozza a tűzoltóság riasztásának késedelmét.

b., A gyakorlati oktatás terjedjen ki:

- a tűzjelző készülékek (eszközök) kezelésére,
- feltételezett tűz eloltásának gyakoroltatására.

5.6. Tűzoltó felszerelések:

Oltóvíz:

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. A tűzcsapok a község utcáin 200 méterenként helyezkednek el.

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet kell biztosítani

A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékaikat jogszabály szerint kell felülvizsgálni, illetve karbantartani.

A tűzoltó vízforrásokat jogszabálynak megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.

A tűzoltó vízforrásokat félévente ellenőrizni kell. Az ellenőrzést és karbantartást a **vízszolgáltatónak** kell elvégezni.

Tűzoltó készülékek:

Az üzemeltető köteles az érintett tűzvédelmi berendezés üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett tűzvédelmi berendezés rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha:

- a) az érintett tűzvédelmi berendezés nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- b) az érintett tűzvédelmi berendezés nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy (gondnok, tűzvédelmi megbízott) az ellenőrzés során:

- a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- b) szemrevételezéssel ellenőrzi az érintett tűzvédelmi berendezés működőképességét,
- c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett tűzvédelmi berendezés

- a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- b) sértetlen állapotáról,
- c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.

A jogosult személy (tűzvédelmi szakvizsga köteles tevékenység) az időszakos felülvizsgálat során:

- a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
- b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,
- c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
- d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

A jogosult személy a karbantartás során:

- a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
- b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
- d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és
- e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga - bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó vagy képviselője (gondnok) rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,

- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az OTSZ 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A ciklusidők számítása alapkarakbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarakbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza:

- a) a létesítmény nevét és címét,
- b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
- c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
- d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
- e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Tűzosztályok:

a, Szilárd éghető anyagok tüze	Jele: "A"
b, Éghető folyadékok tüze	Jele: "B"
c, Éghető gázok tüze	Jele: "C"
d, Éghető fémek és olvadékok tüze	Jele: "D"

(1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(5) A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Karbantartási ciklusidők:

- Alap ellenőrzés és javítás: 1 év,
- Közép ellenőrzés és javítás: 5 és 15 év,
- Teljes körű ellenőrzés és javítás: 10 év.

Tűzoltó készülékek élettartama 20-év.

Kivéve a széndioxiddal oltót. Az 1999. előtt gyártott élettartama 50 év, az utána gyártott a műszaki állapotától függő.

A karbantartásra érkező szakembert kísérvél kell ellátni. A kísérő kötelessége, hogy minden készenlétben tartott tűzoltó készüléket, a területen található egyéb tűzvédelmi berendezést a karbantartó személynek megmutasson.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek készenléti helyét, típusát, és egyéb adatait naprakész tűzoltó készülék nyilvántartás tartalmazza, ami a tűzvédelmi dokumentáció része.

VI. rész

Egyedi tűzvédelmi előírások

Önkormányzati hivatal, irodahelyiség:

- a, Az épületben tilos a dohányzás.
- b, Az irodahelyiséget csak adminisztrációs tevékenységre lehet használni és abban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges berendezést, eszközt, anyagot lehet elhelyezni.
- c, Hulladékot, szemetet erre a célra megfelelő tárolóeszközbe szabad helyezni és szükség szerint, de legalább műszakonként gondoskodni kell ezek ürítéséről.
- d, A kijelölt dohányzó helyen az eloltott cigarettavéget csak hamutartóban lehet elhelyezni.
- e, Világító és egyéb villamos berendezések használata:
 - a világító és egyéb villamos berendezéseken, valamint ezek vezetékein és kapcsolóin éghető anyagot elhelyezni tilos!
 - számítógép, elektromos írógép, rezsó kávéfőző, hősugárzó csak kontrollámpás megoldással használható,
 - rezsó, kávéfőző alá hőálló alátétet kell helyezni,
 - hősugárzót az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján lehet csak üzemeltetni, a sugárzás irányában 1 méter, oldalt 0,3 méterre éghető anyagot tárolni tilos!

- mindennemű elektromos berendezést, felszerelést, illetve a helyiséget használat után áramtalanítani kell, ezzel egyidejűleg az elektromos csatlakozókat a dugaszoló aljzatból ki kell húzni,

- zárlatot, valamint mindennemű elektromos meghibásodást azonnal jelenteni kell az intézmény illetékes vezetőjének, aki köteles annak javításáról gondoskodni,

f, Fűtőtesten, valamint vezetékein éghető anyagot elhelyezni tilos, mellette is csak olyan távolságra szabad éghető anyagot elhelyezni, hogy az tűzveszélyt ne jelentsen.

g, Iroda berendezéseket, felszereléseket úgy kell elhelyezni és csak olyan mennyiségben, hogy azok közlekedési akadályt ne jelentsenek és tűz esetén a helyiségből való távozás biztosítva legyen.

h, A helyiség kijáratí ajtóit eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Munkaidő alatt, míg abban tartózkodnak, kulccsal lezárni a helyiséget tilos!

i, A távbeszélő készülék mellé jól láthatóan ki kell függeszteni a mentők, a tűzoltók, a rendőrség, a mentők telefonszámát.

j, Munkaidő befejezése után a szekrényeket, íróasztalokat le kell zárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a helyiségekben nem maradt-e gyújtóforrás.

k, Az irodahelyiség tűzvédelmi előírásainak betartásáért, illetve betartatásáért az irodában tartózkodó a felelős.

l, Az iroda tűzvédelmének biztosítása céljából a folyosókon kézi tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

Folyosók, közlekedők, előterek:

a, A folyosókon, közlekedőkben, előterekben a közlekedésen kívül semminemű tevékenységet folytatni nem szabad és azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

b, Az ajtókat munkaidő alatt bezárni tilos!

c, Hulladék, szemét gyűjtésére megfelelő tárolóeszközt, cigarettavég gyűjtésére viszont hamutartót kell elhelyezni és azokat legalább naponta üríteni.

d, A folyosókból és közlekedőkből nyíló helyiségektől függően, megfelelő számú kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

e, A folyosók, közlekedők, lépcsőházak és előterek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, illetve betartatásáért az ott közlekedők, valamint az ott dolgozók a felelősek.

Irattár tűzvédelmi használati előírásai:

1. Az irattár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos.
2. Az irattár területén elrendelt dohányzási tilalom miatt dohányozni a kijelölt dohányzó helyen szabad, ahol az égő és elhasznált dohány neműt, gyufát a nem éghető anyagú edénybe kell elhelyezni.
3. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárat ajtója kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TÜZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS !" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.
4. Az irattár területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
7. Az irattár bejárata közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
8. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket /rezsó, kávéfőző/ és az irattárat feszültség mentesíteni kell.

9. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Gázkazánház, gázkazán helyiség tűzvédelmi használati előírásai:

Az általános előírásokon túlmenően:

1. A gázkazán helyiségben a dohányzás a nyílt láng használata tilos!
2. A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiség bejáratí ajtórá kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TILOS A DOHÁNYZÁS" feliratú , vagy ennek megfelelő biztonsági szín és alakjelű táblát kell elhelyezni.
3. A helyiségben nem odavaló éghető anyagokat és éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
4. A kazánházban csak az oda beosztott, előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott személyek tartózkodhatnak.
5. A kazánt felügyelet nélkül nem szabad üzemeltetni.
(Megjegyzés: Az MSZ 12623:1985 számú nemzeti szabvány alapján a kazánt kezelési osztályba kell sorolni és az annak megfelelő időszakosan vagy állandó felügyeletet elő kell írni. Az időszakos felügyelettel üzemelő kazán helyiségeinek ajtajára a kezelő nevét és tartózkodási helyét feltüntető táblát kell kifüggeszteni.)
6. A berendezés felügyeletét ellátó kezelő, felügyelő az ellenőrzés során meggyőződik a kazán helyes működéséről, illetve rendellenes működéskor megteszi a "Kezelési utasítás"-ban előírt intézkedéseket.

7. Megjegyzés:

- az időszakosan felügyelt berendezés kezelője a "Kezelési utasítás"-ban meghatározott időszakonként, de legalább havonta egyszer ellenőrzést tart a 7. pont szerint,
- az időszakosan felügyelt berendezés kezelője legalább 12 óránként, valamint minden indulás után egy órán belül meggyőződik a kazán előírás szerű állapotáról úgy, hogy a kazánt (a szabályozókat és a határolókat) szemrevételezéssel megvizsgálja.

8. A berendezés biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges "Kezelési utasítás"-t a berendezésen vagy annak közelében jól látható helyen kell elhelyezni.

9. A "Kezelési utasítás"-nak tartalmaznia kell a tűzvédelmi és biztonságtechnikai szempontból betartandó előírásokat, valamint az üzemeltetés és üzemzavar esetén szükséges teendőket.

10. A kazán üzemeltetéséről naplót kell vezetni, amely tartalmazza:

- az üzemeltetés adatait,
- a karbantartás időpontját,
- az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket.

A kazán üzemi vizsgálatakor a naplóban rögzíteni kell:

- a vizsgálat időpontját,
- az észlelt rendellenességet és kijavításának módját,
- a berendezés állapotára vonatkozó nyilatkozatot,
- a vizsgálatot végző nevét.

A bizonylatként kezelt naplót a kazán helyszínén kell tartani.

11. A kazánt évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni, amelynek megtörténtét és eredményét dokumentálni kell. A felülvizsgálat alkalmával el kell végezni a szükséges karbantartási és javítási munkákat.

12. A kazánház rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni.

13. Tűz esetén végrehajtandó feladatok:

- telefonon történő tűzjelzés,
- gázvezeték főelzárójának lezárása,
- készenlétbe helyezett tűzoltó készülékekkel a tűzoltás megkezdése.

14. Elektromos főzőlap /rezsó/ és kávéfőző hőszigetelő alátét alkalmazásával csak a kezelő, felügyelő kijelölt tartózkodási helyén felügyelet mellett üzemeltethető.

15. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

16. A helyiség teljes hosszában biztosítandó közlekedési út 1 méternél kisebb szélességű nem lehet.

17. A kazánháznál - a helyiségben és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen – 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyeket a helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

18. A napi munka befejezése után vagy a gázkazán üzemén kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor, karbantartáskor stb.) eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést és egyéb készüléket (gázérzékelő) feszültségmentesíteni kell, valamint meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Raktár tűzvédelmi használati előírásai:

1. A raktár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos.

2. A raktár területén elrendelt dohányzári tilalom miatt dohányozni a kijelölt dohányzó helyen szabad, ahol az égő és elhasznált dohány neműt, gyufát a nem éghető anyagú edénybe kell elhelyezni.

3. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TÜZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS !" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.

4. A raktár területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.

5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

6. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.

7. A raktár közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

8. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket feszültségmentesítenie kell.

9. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Orvosi rendelő, tűzvédelmi előírásai:

A rendelő dolgozóit a tűzvédelmi utasítás előírásain túlmenően az alábbiak betartására utasítom:

1. A helyiségben a dohányzás tilos.

2. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

3. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.

4. Elektromos főzőlap, rezsó csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.

5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

7. A laboráláshoz és betegellátáshoz szükséges I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat és robbanásveszélyes osztályú aeroszolt fém vagy üvegszekrényben, szabványos üvegedényben, folyadéküvegben, fiolában tárolható az alábbiak szerint:

Szekrényen kívül:

- 5 liter helyiségenként.

Szekrényben:

- Fémszekrényben: 20 liter,
- Robbanásgátló szekrényben: 50 liter,
- Tűzálló szekrényben: 60 liter.

8. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyeket a helyről eltávolítani vagy rendeltetéséről eltérő célra használni nem szabad.

9. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania (feszültségmentesítenie kell).

10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

11. A tűzriadó tervet évente gyakorolni kell, és a gyakorlás eredményességét írásban kell rögzíteni.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Védőnői szolgálat tűzvédelmi előírásai:

A rendelő dolgozóit a tűzvédelmi utasítás előírásain túlmenően az alábbi betartására utasítom:

1. A helyiségben a dohányzás tilos.

2. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

3. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.

4. Elektromos főzőlap, rezsó csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.

5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

7. A laboráláshoz és betegellátáshoz szükséges I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és robbanásveszélyes osztályú aeroszolt fém vagy üvegszekrényben, szabványos üvegedényben, folyadéküvegben, fiolában tárolható az alábbiak szerint:

Szekrényen kívül:

- 5 liter helyiségenként.

Szekrényben:

- Fémszekrényben: 20 liter,
- Robbanásgátló szekrényben: 50 liter,
- Tűzálló szekrényben: 60 liter.

8. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyeket a helyéről eltávolítani vagy rendeltetéséről eltérő célra használni nem szabad.

9. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell).

10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

11. A tűzriadó tervet évente gyakorolni kell, és a gyakorlás eredményességét írásban kell rögzíteni.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Ravatalozó tűzvédelmi előírásai:

A ravatalozó dolgozóit a tűzvédelmi szabályzat előírásain túlmenően az alábbiak betartására utasítom:

1. Csak a ravatalozó nyitott előterében engedélyezett a dohányzás.
2. Az égő gyufa és dohány nemű, valamint az elhasznált dohány nemű elhelyezésére nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
3. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
4. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag tartható.
5. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
7. A helyiség bejárata közelében, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, melyet a helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.
8. A ravatalozásnál gondoskodni kell arról, hogy a gyertyák tartói feldőlés ellen biztosítva legyenek, a ravatalra, melyen éghető anyagok vannak, (koporsó, szemfedő, lepel) ne dőljön rá.
9. A mennyiben a hűtőt nem használják, azt ki kell kapcsolni és feszültségmentesíteni kell.

10. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

Feladatok és magatartási szabályok tűz esetén

A hatályos jogszabályok szerint a hivatal. nem kötelezett Tűzriadó Terv készítésére, de az esetleg keletkező tüzek oltásával és a dolgozók (ügyfelek, vendégek) menekítésével kapcsolatos feladatok szakszerű megvalósításával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezem:

A tűz vagy káresetet észlelő személy, azonnal köteles, telefonon bejelentést tenni a **105**-ös telefonszámon a tűzoltóság felé.

A dolgozók riasztása hangos kiáltással, **TÜZ VAN!** „tűzi lárma” történik.

Minden tüzesetet (az eloltottat is) be kell jelenteni az alábbiak szerint:

- tűz-, káreset pontos címe,
- mi ég, mit veszélyeztet,
- emberi élet van-e veszélyben,
- a bejelentő neve,
- a bejelentésre használt távbeszélő száma.

A tüzet észlelő személy biztosítsa a dolgozók teljes körű riasztását.

Lehetőség szerint a rendszeresített tűzoltó készülékkel megkísérelje az oltást.

A tűz-, káreset bekövetkezése után a riasztást követően minden dolgozónak és ügyfeleknek el kell hagyni a veszélyeztetett helyiségeket, a menekülési útvonalon. (természetes kijáratok használata elsősorban)

A tüzeset színhelyén minden helyiséget át kell vizsgálni, hogy nem maradt-e bent személy. Egy személy soha nem vizsgálhatja felül a helyiséget.

Vigyázni kell: - ajtó kinyitásakor a friss levegő hatására szúróláng csapódhat ki. Az ajtó mögé állva azt ki kell nyitni, lehajolva behatolni.

Gondoskodni kell, hogy a tűz, káreset folyamán bekövetkezett sérülést, égést, füstmérgezést szenvedett személyeket ellássák, és mentőknek átadják.(104)

Ha lehetőség van rá a veszélyeztetett helyekről, kíséreljék meg eltávolítani a nem égő anyagokat. Csak olyan helyekről, ahol füstmérgezéstől, beomlástól, életveszélytől nem kell tartani.

Egyéb feladatok:

- az esetleges pánikhangulat megelőzése, közművek, gáz, elektromos energia elzárása. Az emeleti ablakok becsukása,
- tűzoltóság segítése a zavartalan felvonulásban, tűzoltás vezetőnek az addig tett intézkedésekről kötelező tájékoztatás.
- idegenek eltávolítása, távoltartása, személyi, munkahelyi vagyon megőrzése. ek eltávolítása, távoltartása, személyi, munkahelyi vagyon megőrzése.

VII.rész

A Tűzriadó Terv:

A kiadott Tűzriadó Tervet az orvosi rendelő dolgozói előtt ismertetni kell.

A Tűzriadó Tervben rögzítetteket elméleti és gyakorlati oktatás keretében kell az érintett dolgozókkal tudomásul vetetni.

A Tűzriadó Terv elméleti ismertetését követően lebonyolítandó gyakorlatozás megvalósítását évente legalább egy alkalommal meg kell szervezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Tűzriadó tervre kötelezett az Orvosi rendelő.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását a létesítmények, illetve az egységek vezetői, továbbá az alkalmazottai kötelesek tudomásul venni és az utasítások szerint eljárni.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

- a, a tűzjelzés módját,
- b, a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját,
- c, tűz esetén a munkavállalók szükséges tudnivalóit,
- d, a főbb veszélyforrások megnevezését,
- e, a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések , központi elzárók és a vízszerezési helyek megjelölésével.

A Tűzriadó Tervet naprakész állapotban kell tartani, melynek egy példányát hozzáférhető módon kell elhelyezni.

A rendelők minden dolgozójának, továbbá a külső vállalkozóknak és egyéb munkavállalóknak kötelessége, hogy egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén azonnal gyors információt adjon az esemény megtörténtéről a helyileg legközelebb eső, intézkedésre feljogosított személy egyike felé, a tűzoltóság riasztása érdekében.











A riasztás vételét követően az intézkedésre jogosult személy köteles a kiadott tűzjelzés módja szerint azonnal értesíteni az illetékes tűzoltóságot. Ez lehet a rendelést vezető orvos, asszisztens.

A tűz jelzése, a tűzoltásban való részvétel, a személyi és az intézményi tulajdon védelme, mentése, továbbá az intézkedésre jogosult személyek a tűzoltó hatóság illetékeseinek utasítása az intézmény területén lévő személyek részére kötelező.

Fentiek megtagadása, illetve nem megfelelő végrehajtása fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési eljárást von maga után.

Megismerési záradék

A tűzvédelmi szabályzatot a mai napon megismertem.

Név	Aláírás	Dátum
Grubits Ferenc		2015. június 22.
Pető Béláné		2015. június 22.
Grubits Károlyné		2015. június 22.
Egresits Lőrincné		2015. június 22.
Markó Zoltánné		2015. június 23.
Grubits Daniella		2015. június 22.
Rabi Kinga		2015. június 22.
Neubauer Istvánné		2015. június 22.
Csikó Géza		2015. június 22.
Egresitsné Taschner Mónika		2015. jún. 26.
Szendi Szilárd		2015. június 24.

VIII.rész

Záró rendelkezés

Ezen Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat valamennyi létesítményére, dolgozójára, valamint az Önkormányzat területén dolgozó idegen vállalatok dolgozóira.

A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 1996.évi XXXI. tv. a módosított 30/1996. (XII.6.) BM, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az irányadó.

Ezen szabályzat a visszavonásig érvényes.

Kópháza, 2015. május.29.

A Szabályzatot készítette:
FYREX BT.

.....
Jegyző

.....
Polgármester

MELLÉKLET

A

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATHOZ

TÚZRIADÓ TERV

Az Orvosi-Gyermekorvosi-Védőnői rendelő Tűzriadó Tervét az alábbiak szerint határozom meg.

A tűz vagy káresetet észlelő személy, azonnal köteles értesíteni az intézmény dolgozóit, a körzeti megbízottat, telefonon bejelentést tenni a **105**-ös telefonra a tűzoltóság felé. Értesíti a polgármesteri hivatalt.

Tűz esetén értesítendő, a továbbiakban:

_____	Polgármester
_____	Jegyző
_____	Tűzoltó egyesület

Minden tüzesetet (az eloltottat is) be kell jelenteni az alábbiak szerint:

tűz-, káreset pontos címe,
mi ég, mit veszélyeztet,
emberi élet van-e veszélyben,
a bejelentő neve,
a bejelentésre használt távbeszélő száma.

I. A tűzvédelmi feladatok:

A tűz-, káreset bekövetkezése után a bent lévők, veszélyeztetett helyről való kimentéséről, biztonságba helyezéséről, gondoskodni kell.

A gyülekezési helyen meggyőződnek arról, hogy mindenki elhagyta a veszélyeztetett helyet.

A tüzeset színhelyén minden helyiséget át kell vizsgálni, hogy nem maradt-e bent személy különösen ott, ahol esetleg beomlás történt, mivel egyrészt elzárja a menekülés útját, másrészt sérülést okozhat, minek következtében a személy nem tud elmenekülni.

Egy személy soha nem vizsgálhatja felül a helyiséget.

Vigyázni kell: - ajtó kinyitásakor a friss levegő hatására szúróláng csapódhat ki.

Az ajtó mögé állva azt ki kell nyitni, lehajolva behatolni. Ez azonban csak akkor vitelezhető ki, ha az ajtó kifelé nyílik.

Menekülési, kiürítési útvonalak: a rajzos mellékleten szereplő útvonalak, kijáratok, ha a menekülési út már nem biztonságos, a füst ill. tűz zóna felől le kell zárni lehetőség szerint pl: ruhával le kell tömíteni a nyílásokat és helyünkről értesíteni a tűzoltókat

Legelső feladatok közé tartozik, a veszélyeztetett hely teljes feszültség mentesítése, ennek elsősorban akkor van szerepe, ha vízzel oltunk. A gázmentesítéshez az épület mögötti gázelzárót használjuk.

Végrehajtja:.....
.....

Mihamarabb meg kell kezdeni a tűz oltását, körülhatárolását, az anyagok, értékek mentését a személyek testi épsége kockáztatásának kizárásával, a tűzoltó készülékek üzembe helyezésével.

Készülék kezelők:.....

II. Elsősegélynyújtók:.....

Feladataik: a tűz, káreset folyamán bekövetkezett sérülést, égést, füstmérgezést szenvedett személyeket ellássák, és mentőknek átadják.(104)

III. Anyagmentők:

Feladatuk, hogy a veszélyeztetett helyekről kíséreljék meg elszállítani a nem égő anyagokat.

Csak olyan helyre hatolhatnak be, ahol füstmérgezéstől, beomlástól, életveszélytől nem kell tartani.

.....
.....
.....
.....

IV. Rendfenntartók:

.....

.....

.....

A riasztás után a bejáratnál helyezkednek el.

Feladatuk:

- az esetleges pánikhangulat megelőzése
- tűzoltóság segítése a zavartalan felvonulásban
- idegenek eltávolítása, távoltartása, személyi, intézményi vagyon megőrzése.

A Tűzriadó Tervet, az éves tűzvédelmi oktatáson ismertetni kell.

A feladatokat a felelős személyek bevonásával gyakorolni kell.

Kópháza, 2015. május. 29.

.....

Polgármester

KÓPHÁZA ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETEINEK ALAPTERÜLETEI

SORSZ.	MEGNEVEZÉS	ALAPTERÜLETE m2
Polgármesteri hivatal		
<i>Földszint</i>		
1.	Folyosó lépcsőház	49,00
2.	Mosdó - WC	11,00
3.	Iroda	25,00
4.	Takarék szövetkezet	59,00
5.	Kazánház előtér	25,00
6.	Kazán helyiség	14,00
7.	Fürdő et	4,00
8.	Főürdő	2,50
<i>Emelet</i>		
9.	Folyosó lépcsőház	37,00
10.	Titkárság	18,00
11.	Igazgatás, adóügy	18,00
12.	Pénzügy	18,00
13.	Tanácssterem	33,00
14.	Irattár	21,00
15.	Gyermekjóléti iroda	14,00
16.	Takarítószer tároló	3,00
17.	Polgármesteri iroda	14,00
18.	Trea konyha	4,00
19.	Kulturális munkatárs	12,00
20.	Jegyző	11,00
	Összesen:	392,50
		100,00%
Orvosi rendelő		
1.	Kapualj	18,05
1.	Előtér	5,18
2.	Mosdó - WC	5,42
3.	Váróterem	24,09
4.	Felnőtt orvosi rendelő	30,43
5.	Felnőtt orvosi rendelő	23,31
6.	Gyermekorvosi váró	18,92
7.	Kazánház	4,85
8.	Gyermekorvosi rendelő	15,25
9.	Előtér	13,12
10.	Mosdó - WC	6,14
11.	Váróterem	16,40
12.	Tanácsadó	17,50
13.	Tároló	18,00
	Összesen:	216,66
		100,00%
Ravatalozó		
1.	Ravatalozó helyiség	25,00
2.	Halotthűtő	12,00
3.	Mosdó-WC	4,50
4.	Szerszámtároló	4,50
	Összesen:	46,00
		100,00%

Visszatérő feladatok, határidők

1. Tűzoltó készülékek:

- | | |
|--|-------------------------|
| a, alapkarbantartás | 12 havonként |
| b, középkarbantartás | 5. ill. 15. évben |
| c, teljes karbantartás | 10. évben |
| c, leselejtezés CO2 oltó kivételével | 20 évenként |
| CO2 oltó | műszaki állapot szerint |
| d, saját, készenlétben tartói ellenőrzés | 1/4- évenként |

2. Tűzvédelmi oktatás:

- a, Új dolgozó, vagy legalább 1/2 évre a munkából kiesett dolgozó (GYES,stb.) munkába lépés előtt
- b, Ismétlődő oktatás. /évenként egy alkalommal /

3. Elektromos rendszerek, berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

6 évenként

4. Villámvédelem

6 évenként

5. Tűzvédelmi Szabályzat

változás esetén (jogszabály, technológia, átépítés stb.) de legalább 3 évenként

6. Tűzriadó terv gyakorlás:

évente

7. Kémény műszaki felülvizsgálat :

4 évenként

Engedély tűzveszélyes munka végzésére(minta)

Az 20.....-n megtartott helyszíni szemle alapján,
 20.....-n.....órától, 20.....-nóraig,
név (.....hegesztői engedély szám,
tűzvédelmi szakvizsga szám) részére a tűzveszélyes munka
 végzést az alábbi feltételek mellett engedélyezem:

1. Csak műszakilag és biztonságtechnikailag, kifogástalan készülékkel dolgozhat.
2. Éghető anyagok a tűzveszélyes munkavégzés helyétől 5 m-es körzetben nem lehetnek, vagy azokat nedves ponyvával le kell takarni.
3. A munkavégzés időtartama alatt a helyszínen készenléti helyzetben kell tartani:
 - tűzoltó készülék
 - vödör víz
 - egyéb tűzoltó felszerelés.....
4. Az elhasznált elektródavégek gyűjtéséhez 1 db fémedényt kell alkalmazni.
5. A munka befejezését követően a tűzveszélyes munkát végző, köteles az engedélyt kiadónak személyesen bejelenteni a munka elvégzését, valamint azt a körülményt, hogy a színhelyet átvizsgálta és tűzvédelmi szempontból különöset nem talált.

6.Egyéb:.....

.....
engedélykiadó

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok megtartásáért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.

Kópháza, 20...hónap

.....
munkátvégző

MEGBÍZÓLEVÉL
(minta)

Név:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, év, hó, nap:

Jogkörömnél fogva megbízom Önt:.....
.....dolgozóját intézetünknel, létesítményünknel tűzvédelmi megbízottnak.

Tűzvédelmi megbízott feladatait a Tűzvédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza.

Munkaköri területén, felelős a tűzvédelmi utasítások betartásáért, betartatásáért.

Jelen megbízásom a visszavonásig érvényes.

Kópháza, 20... .. hó nap

.....
polgármester

Jegyzőkönyv (minta)

Készült:.....hely,.....év,.....hó,.....nap.

Tárgy: ***Tűzriadó Terv gyakorlása.***

A mai napon az.....intézményünkben, a Tűzriadó tervben foglaltak szerint gyakoroltuk a tűz esetén végzendő tennivalókat.

A tűzjelzés hangos szóbeli figyelmeztetéssel (Tűz van!) történt. Az épületet a bent lévő személyek,.....perc alatt elhagyták. A Tűzriadó Tervben feladatot kapott személyek ismerték és elvégezték munkájukat.

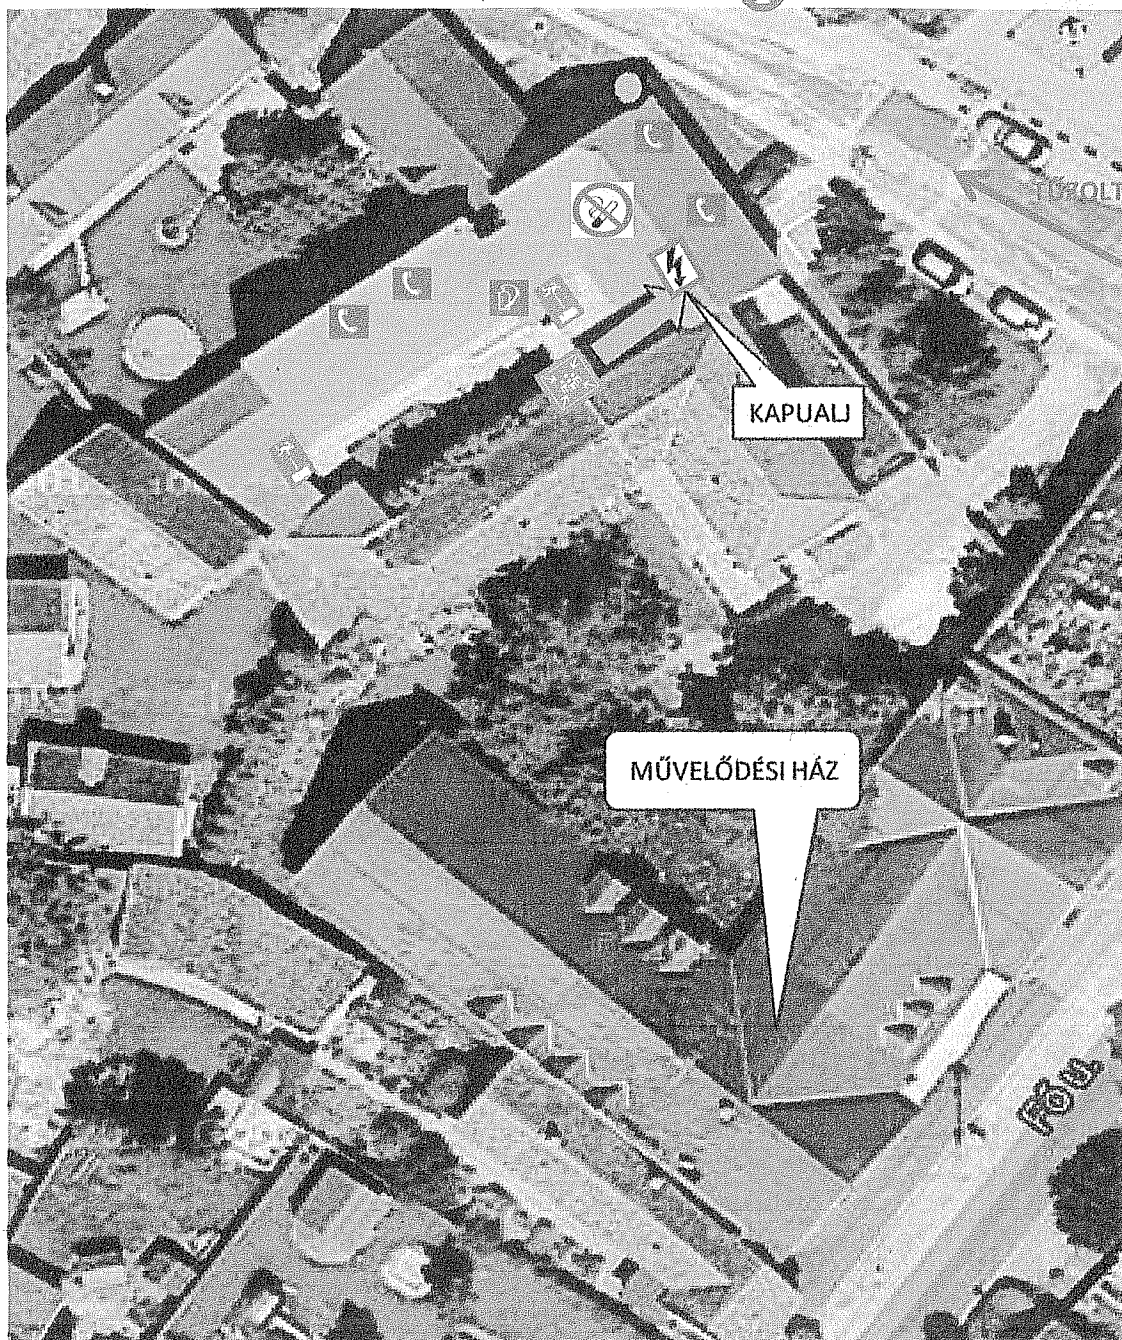
A tűzriadó gyakorlása eredményes volt.

K.m.f.

.....
Polgármester

ORVOSI-GYERMEKORVOSI-
VÉDŐNŐI RENDELŐ
KÓPHÁZA PETŐFI TÉR 2

TŰZRIADÓ TERV (HELYSZÍNRAJZ)



JELMAGYARÁZAT:



TELEFON



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



FALI TŰZCSAP



TŰZJELZŐ



KÉZI JELZÉSADÓ



GÁZFŐCSAP



FŐKAPCSOLÓ



DOHÁNYOZNI TILOS



VÍZZEL OLTANI
TILOS!



TŰZCSAP



MENEKÜLÉS IRÁNYA



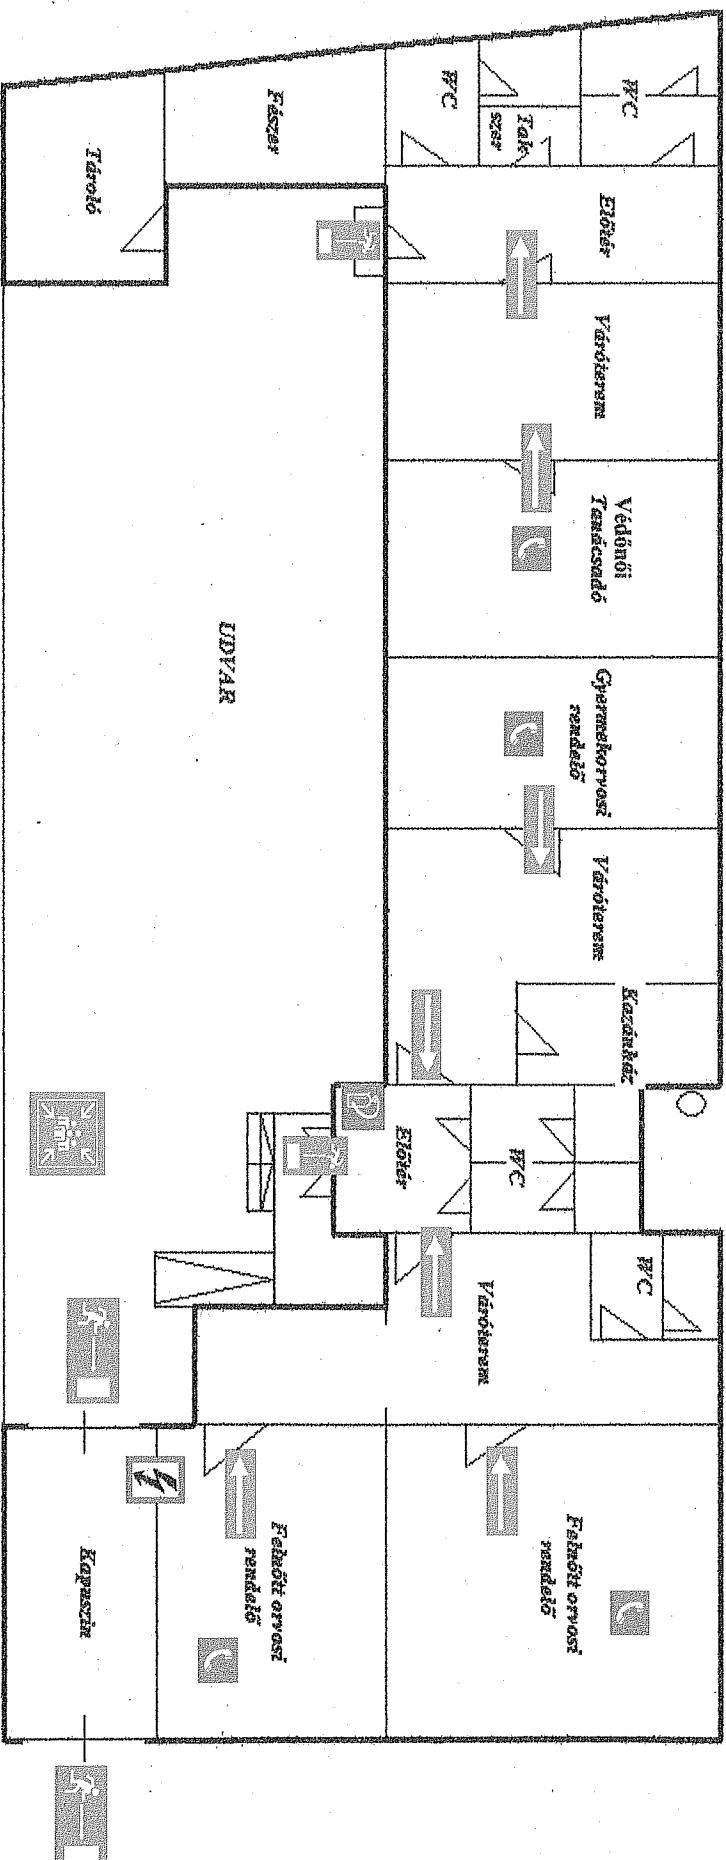
GYŰLEKEZŐHELY

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107 /
Segélyhívó központ: 112

KÉSZÍTETTE: FYREX BT.

ORVOSI-GYERMEKORVOSI-
VÉDŐNŐI RENDELŐ
KÓPHÁZA
PETŐFI TÉR 12.

TŰZRIADÓ TERV ALAPRAJZ



JELMAGYARÁZAT:



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TELÉFON



MENEKÜLÉS IRÁNYA



GYŰLEKEZŐHELY



KIJÁRAT MENEKÜLÉS
IRÁNYA



FŐKAPCSOLÓ

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107 / Segélyhívó központ: 112

KÉSZÍTETTE: FYREX BT.